



**ENTE OPERADOR REGIONAL**  
DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

**ESTUDIO DE MÁXIMAS CAPACIDADES  
DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA ENTRE  
ÁREAS DE CONTROL DEL SER  
ABRIL 2022  
RESULTADOS FINALES**

<b>Elaborado por:</b>	Ente Operador Regional - EOR
<b>Dirigido a:</b>	OS/OM y Agentes del MER
<b>Asunto:</b>	Máximas Capacidades de Transferencia de Potencia entre áreas de control del SER.
<b>Fecha:</b>	29 de marzo de 2022



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	BASE DE DATOS.....	3
3.	CRITERIOS PARA DEFINIR LAS MÁXIMAS TRANSFERENCIAS INDIVIDUALES .....	3
4.	ANÁLISIS DE CASOS BASE.....	4
4.1	CASOS BASE SIN CONTINGENCIAS:.....	4
4.2	CASOS BASE SIN TRANSFERENCIAS, CON CONTINGENCIAS .....	5
5.	CASOS ADICIONALES ANALIZADOS .....	6
6.	RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS – CAPACIDADES INDIVIDUALES.....	6
6.1	RESUMEN DE RESULTADOS PARA EL TRIÁNGULO NORTE.....	7
6.2	RESUMEN DE RESULTADOS PARA NICARAGUA - COSTA RICA – PANAMÁ .....	17
7.	CASOS INTEGRADOS CON TRANSFERENCIAS.....	22
7.1	MÉTODO PARA DEFINIR LA MÁXIMA TRANSFERENCIA ENTRE ÁREAS DE CONTROL (NICARAGUA– COSTA RICA – PANAMÁ).....	22
7.2	MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MÁXIMA (ANILLO NORTE) NORTE – SUR.....	23
7.3	MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MÁXIMA (HONDURAS – NICARAGUA – COSTA RICA – PANAMÁ) ...	24
7.4	MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MEDIA (ANILLO NORTE) NORTE –SUR.....	24
7.5	MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MEDIA (HONDURAS – NICARAGUA – COSTA RICA – PANAMÁ).....	25
7.6	MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MÍNIMA (ANILLO NORTE) NORTE –SUR.....	25
7.7	MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MÍNIMA (HONDURAS – NICARAGUA – COSTA RICA – PANAMÁ) ....	26
8.	TABLA RESUMEN DE CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA ENTRE ÁREAS DE CONTROL ADYACENTES .....	26
9.	CÁLCULO DE VALORES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN TOTALES DE CADA ÁREA DE CONTROL, PARA DERECHOS DE TRANSMISIÓN .....	27
10.	CÁLCULO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DE TRANSMISIÓN PARA DERECHOS DE TRANSMISIÓN (COTDT) ..	28
11.	CÁLCULO DE LOS VALORES INDIVIDUALES DE MCTP (PORTEO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN) “MÁS RESTRICTIVOS” PARA DERECHOS DE TRANSMISIÓN.....	29
12.	RESULTADOS DEL ANÁLISIS QV PARA CASOS SIN TRANSFERENCIAS E INTEGRADOS CON TRANSFERENCIAS N-S Y S-N ENTRE ÁREAS DE CONTROL DEL SER PARA ABRIL 2022 .....	31
13.	ANÁLISIS DINÁMICO DE FLUJOS DE POTENCIA CON TRANSFERENCIAS N-S Y S-N, CASOS INTEGRADOS PARA ABRIL 2022.....	33



## 1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se muestran los resultados de los análisis individuales de las áreas de control del SER, para determinar las máximas capacidades de transferencia de potencia entre áreas de control.

Los valores de capacidades individuales de Importación, Exportación y Porteo que se muestran, fueron realizados de conformidad a la Resolución CRIE P-19-2014.

## 2. BASE DE DATOS

Se utilizó la base de datos regional PSS/E del mes de abril 2022, la cual fue solicitada a los OS/OM para que la subieran a la Plataforma de Cálculo MCTP, a finales del mes febrero 2022.

La base de datos PSS/E utilizada para este estudio y la información complementaria de resultados obtenidos, se encuentra disponible en el FTP del EOR que tiene por nombre "ace\_osom".

## 3. CRITERIOS PARA DEFINIR LAS MÁXIMAS TRANSFERENCIAS INDIVIDUALES

Para definir el valor de transferencia máxima, se considera como criterio de paro cualquiera de las siguientes condiciones:

- a) Violaciones de voltaje en nodos con voltaje nominal mayor a 69 kV que pertenecen al área de control bajo análisis, y que se presentan cuando se tiene niveles de transferencia mayores a las del caso base.
- b) Sobrecargas en elementos de transmisión mayores a 69 kV que pertenecen al área de control bajo análisis, y que se presenten ante casos de transferencia mayor a la del caso base.
- c) Cuando ya no se tenga la posibilidad de reducir o incrementar generación adicional en las dos áreas de control (adyacentes) que se están analizando.

El valor máximo de transferencia para cada caso es aquel definido en la simulación anterior a la que presenta Violaciones de voltaje y/o sobrecargas, debido a que es el último valor de transferencia donde no hay Violaciones de los límites establecidos.

En el proceso de análisis, no se consideran como criterio de restricción de transferencias, las siguientes condiciones:



- Violaciones de voltaje a partir del caso base (sin transferencias) y que la condición resulta independiente del volumen de transferencias de potencia. Para esto, se supone que puede haber una acción correctiva de regulación de voltaje, desde la misma área de control.
- Sobrecargas a partir del caso base, cuando el valor de la sobrecarga no aumenta con el incremento de las transferencias.
- Violaciones de voltaje en nodos con voltaje nominal menor o igual a 69 kV.
- Violaciones de voltaje en nodos de sistemas radiales.

#### 4. ANÁLISIS DE CASOS BASE

Se realizó el análisis de los Casos Base sin transferencias, para identificar las Violaciones de los criterios de calidad y seguridad que se estarían produciendo en el Sistema Eléctrico Regional cuando no se están produciendo intercambios entre las áreas de control. Para verificar lo anterior, se resolvieron los casos base realizando corridas de flujo con respuesta de gobernador. En el **FTP** del EOR que tiene por nombre "ace\_osom", se adjuntan los archivos relacionados al análisis de los Casos Base y los resultados correspondientes.

##### 4.1 CASOS BASE SIN CONTINGENCIAS:

A continuación, se muestran las Violaciones de voltaje (voltaje fuera del rango  $0.95 < V < 1.05$  pu) y sobrecarga en elementos de transmisión que se presentan en los casos base en condición normal (sin aplicar contingencias).

#### Elementos con cargabilidad > 95%

##### ABRIL-2022 DEMANDA MÁXIMA

FROM_NUMBER	FROM_NAME	TO_NUMBER	TO_NAME	ID	%RATEA	%RATEB	%RATEC	MW	MVAR	MVA
3155	TON B610	3119	TON B228	1	102.06	102.06	92.74	43.44	14.68	45.86
6197	TOR115	6199	TOR13.8	T6	108.23	108.23	108.23	31.25	9.06	32.54
3095	PGR B603	3024	PGR B318	1	105.45	105.45	95.86	48.50	19.14	52.14
6199	TOR13.8	6197	TOR115	T6	108.23	108.23	108.23	-31.25	-4.28	31.54
3067	ISL B520	3164	ISL B331	1	99.84	99.84	90.76	22.74	7.69	24.01
3043	BOR B571	10000036	BOR T532	1	102.18	102.18	92.89	23.19	8.68	24.77
6199	TOR13.8	6197	TOR115	T5	108.23	108.23	108.23	-31.25	-4.28	31.54
3103	SGT 138KV	10000120	SGT T504	1	97.80	97.80	88.91	12.87	4.71	13.70
3106	SLU B321	10000121	SLU T634	1	112.20	112.20	102.00	-43.99	-1.15	44.00
6197	TOR115	6199	TOR13.8	T5	108.23	108.23	108.23	31.25	9.06	32.54
3042	BOR B332	10000036	BOR T532	1	95.05	95.05	86.41	-23.19	-5.32	23.80
3024	PGR B318	3095	PGR B603	1	101.49	101.49	92.27	-48.50	-11.25	49.79
3119	TON B228	3155	TON B610	1	102.06	102.06	92.74	-43.44	-9.08	44.38
3082	MAS B544	10000093	MAS T545	1	102.37	102.37	93.07	20.50	14.79	25.28



ABRIL-2022 DEMANDA MEDIA										
FROM_NUMBER	FROM_NAME	TO_NUMBER	TO_NAME	ID	%RATEA	%RATEB	%RATEC	MW	MVAR	MVA
3155	TON B610	3119	TON B228	1	103.36	103.36	93.93	42.84	16.58	45.94
23221	ALVA-34.5	27221	ALVA-115	1	95.56	95.56	95.56	42.78	-4.77	43.05
6199	TOR13.8	6197	TOR115	T6	114.42	114.42	114.42	-32.07	-6.10	32.64
3067	ISL B520	3164	ISL B331	1	96.75	96.75	87.96	21.33	9.13	23.20
27221	ALVA-115	23221	ALVA-34.5	1	95.56	95.56	95.56	-42.60	9.00	43.54
3049	CHM B539	3604	CHM 13.8	1	102.14	102.14	92.86	21.07	13.66	25.11
3052	CIR B537	3051	CIR B221	1	96.50	96.50	87.73	42.21	20.17	46.78
6199	TOR13.8	6197	TOR115	T5	114.42	114.42	114.42	-32.07	-6.10	32.64
6197	TOR115	6199	TOR13.8	T5	114.42	114.42	114.42	32.07	11.44	34.05
3604	CHM 13.8	3049	CHM B539	1	95.44	95.44	86.76	-21.07	-11.76	24.13
6197	TOR115	6199	TOR13.8	T6	114.42	114.42	114.42	32.07	11.44	34.05
3119	TON B228	3155	TON B610	1	100.46	100.46	91.29	-42.84	-11.16	44.27
ABRIL-2022 DEMANDA MINIMA										
FROM_NUMBER	FROM_NAME	TO_NUMBER	TO_NAME	ID	%RATEA	%RATEB	%RATEC	MW	MVAR	MVA
Ninguna										

### Violaciones de voltaje

ABRIL-2022 DEMANDA MÁXIMA		
Nombre	Número	Voltaje PU
Ninguna		
ABRIL-2022 DEMANDA MEDIA		
Nombre	Número	Voltaje PU
Ninguna		
ABRIL-2022 DEMANDA MÍNIMA		
Nombre	Número	Voltaje PU
Ninguna		

#### 4.2 CASOS BASE SIN TRANSFERENCIAS, CON CONTINGENCIAS

El objetivo es identificar las violaciones de los criterios de calidad y seguridad que se estarían produciendo en el Sistema Eléctrico Regional como efecto de las contingencias. Para verificar lo anterior, los casos se resolvieron con respuesta de gobernador. Se analizaron los casos base sin transferencia, aplicando las contingencias definidas en el archivo "Base\_SER\_Cont\_2022-Abr-01.con".

Para este estudio, No se identificaron contingencias que provoquen la no convergencia de los casos cuando la corrida de flujo es resuelta con respuesta de gobernadores.

## 5. CASOS ADICIONALES ANALIZADOS

Se realizaron los análisis individuales de las áreas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá para determinar sus capacidades individuales de Importación, Exportación y Porteo en los sentidos Norte-Sur y Sur-Norte.

En el caso de los países que conforman el triángulo o anillo norte (Guatemala-Honduras-El Salvador), se realizaron los análisis para determinar sus capacidades individuales de Importación, Exportación y Porteo en los sentidos Norte-Sur y Sur-Norte.

Además, se analizaron escenarios de importación simultánea de Honduras y El Salvador desde Guatemala, así como de Honduras, El Salvador y el resto del SER.

A continuación, se presenta la lista de los escenarios que se analizaron para el triángulo norte:

- 01-Guatemala: EXPORTACIÓN HACIA-El Salvador.
- 02-Guatemala: EXPORTACIÓN HACIA-Honduras.
- 03-Guatemala-EXPORTACION SIMULTÁNEA-El Salvador + Honduras.
- 04-Guatemala: IMPORTACIÓN DESDE-Honduras.
- 05-Guatemala: EXPORTACION SIMULTÁNEA hacia El Salvador y Honduras + SER.
- 06-Guatemala: IMPORTACIÓN DESDE-El Salvador.
- 07-Guatemala: PORTEO Norte-Sur (Honduras-El Salvador).
- 08- Guatemala: PORTEO Sur-Norte (El Salvador-Honduras).
- 09-El Salvador: EXPORTACIÓN HACIA-Honduras.
- 10-El Salvador: PORTEO Norte-Sur (Guatemala-Honduras).
- 11-El Salvador: IMPORTACIÓN DESDE-Honduras.
- 12-El Salvador: IMPORTACIÓN DESDE-Guatemala.
- 13-El Salvador: PORTEO Sur-Norte (Honduras-Guatemala).
- 14-El Salvador: EXPORTACIÓN HACIA-Guatemala.
- 15-Honduras-IMPORTACIÓN Sur-Norte.
- 16-Honduras: PORTEO Sur-Norte.
- 17-Honduras: PORTEO Norte-Sur.
- 18-Honduras: EXPORTACIÓN Norte-Sur.
- 19-Honduras-IMPORTACIÓN DESDE-El Salvador.
- 20-Honduras- EXPORTACIÓN HACIA-El Salvador.
- 21-Honduras-IMPORTACIÓN DESDE-Guatemala.
- 22-Honduras- EXPORTACIÓN HACIA-Guatemala.

## 6. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS – CAPACIDADES INDIVIDUALES.

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos para las máximas capacidades de transferencias, en los cuales se indican las contingencias o causas que provocan la limitación de estas. En el **FTP** del EOR que tiene por nombre “ace\_osom”, se encuentran los resultados completos y los archivos relacionados a los análisis realizados por el EOR.

6.1 RESUMEN DE RESULTADOS PARA EL TRIÁNGULO NORTE

01-Guatemala: EXPORTACIÓN HACIA-El Salvador.			
	Máxima	Media	Mínima
Limite [MW]	300	300	300
Contingencia Limitante	--	--	--
Elemento	--	--	--
Violación	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
02-Guatemala: EXPORTACIÓN HACIA-Honduras.			
	Máxima	Media	Mínima
Limite [MW]	300	300	300
Contingencia Limitante	--	--	--
Elemento	--	--	--
Violación	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
03-Guatemala-EXPORTACION SIMULTÁNEA-El Salvador + Honduras.			
	Máxima	Media	Mínima
Limite [MW]	300	230	300
Contingencia Limitante	--	H12	--
Elemento	--	3108 SMT B534 - 3038 PGR B509	--
Violación	Sin Contingencia Limitante	0.86%	Sin Contingencia Limitante

**Guatemala-EXPORTACION SIMULTÁNEA-El Salvador + Honduras:** Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar los valores de Exportación simultánea de Guatemala hacia El Salvador y Honduras, cumpliéndose los CCSD en las tres áreas de control (Guatemala-El Salvador-Honduras). A continuación, se presenta el resumen de resultados:


**Demanda máxima:** En la tabla 2 se presentan las combinaciones de Importación de El Salvador y Honduras, indicándose la contingencia que provoca violación de los CCSD. Las combinaciones sin resaltar no implicaron violación a los CCSD.

**Tabla 2.** Análisis de sensibilidad de la importación simultánea de El Salvador y Honduras – demanda máxima.

DEMANDA MAXIMA							
LIMITE DE IMPORTACION SIMULTANEA ES+HO DESDE GUATEMALA							
['ES']	['HO']	['ES'] + ['HO'] = ['GU']	Inc ['ES']	Inc ['HO']	Cont Limitante	Elemento	Violación
0	300	300	-	-		Límite de área segura	
270	30	300	-	-		Límite de Exportación de ['GU']	
270	0	270	280	0	S23	27371 NEJA-115 - 10000104 NEJA_TR_2	0.68%

En la gráfica 1, se muestra la característica de restricción de importación de El Salvador y Honduras de forma simultánea.

Gráfica 1. Restricción importación El Salvador y Honduras simultánea– demanda máxima

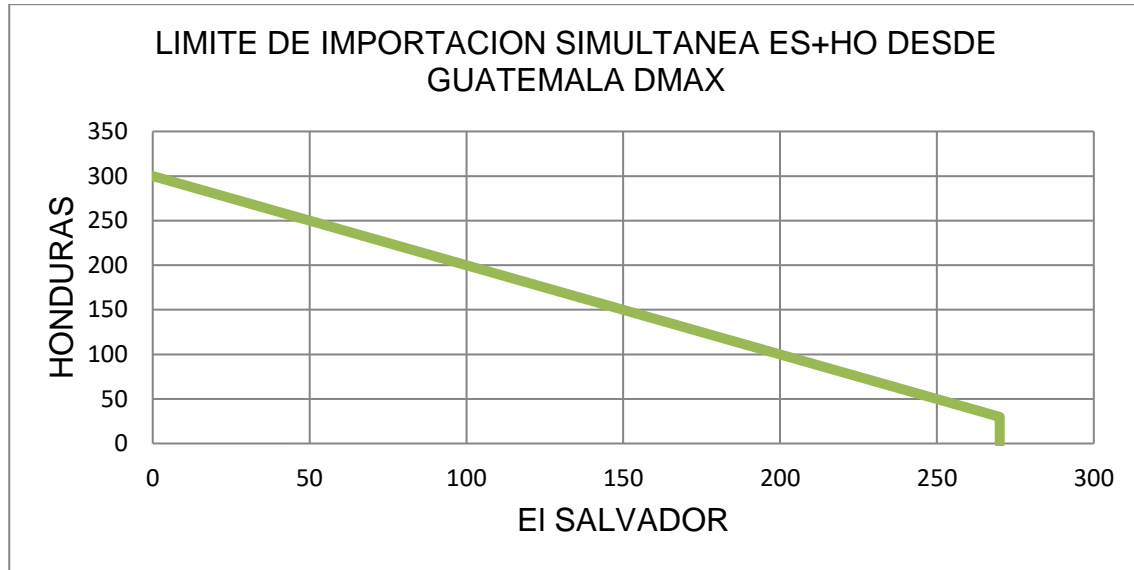

**Demanda media:** En la tabla 3 se presentan las combinaciones de Importación de El Salvador y Honduras simultáneo, indicándose la contingencia que provoca violación de los CCSD. Las combinaciones sin resaltar no implicaron violación a los CCSD.


**Tabla 3.** Análisis de sensibilidad de la importación simultánea de El Salvador y Honduras – demanda media.

DEMANDA MEDIA							
LIMITE DE IMPORTACION SIMULTANEA ES+HO DESDE GUATEMALA							
['ES']	['HO']	['ES'] + ['HO'] = ['GU']	Inc ['ES']	Inc ['HO']	Cont Limitante	Elemento	Violación
0	30	30	0	40	H12	3108 SMT B534 - 3038 PGR B509	0.86%
200	30	230	-	-	Límite de área segura		
200	0	200	210	0	S23	27371 NEJA-115 - 10000104 NEJA_TR_2	0.98%

En la gráfica 2, se muestra la característica de restricción de importación simultánea de El Salvador y Honduras – demanda media.



Gráfica 2. Restricción importación simultánea de El Salvador y Honduras– demanda media.

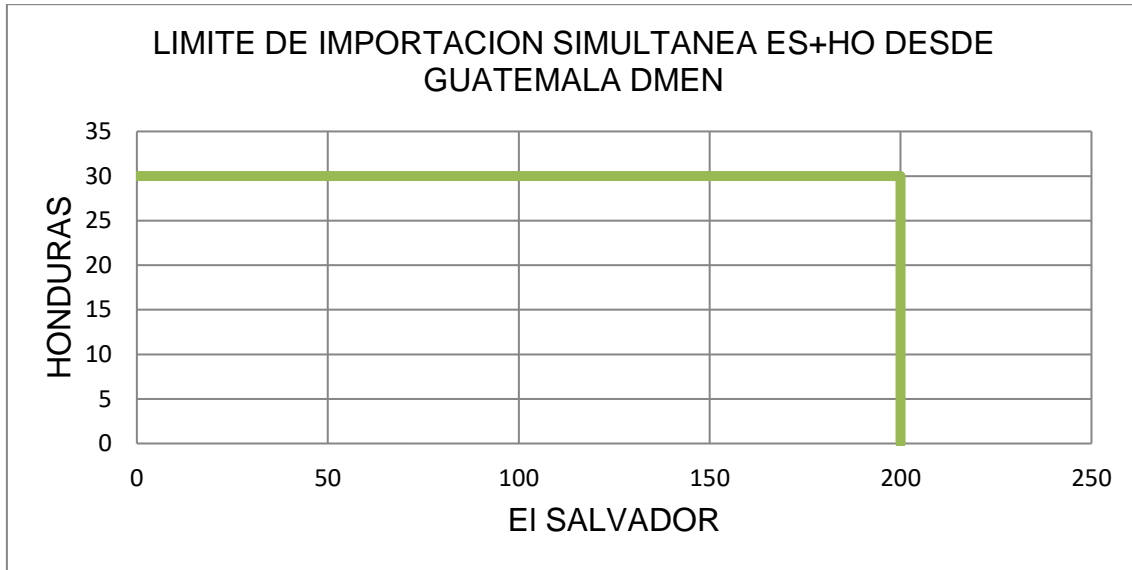


**Demanda mínima:** En la tabla 4 se presentan las combinaciones de importación simultánea de El Salvador y Honduras, indicándose la contingencia que provoca violación de los CCSD. Las combinaciones sin resaltar no implicaron violación a los CCSD.

**Tabla 4.** Análisis de sensibilidad de la importación simultánea de El Salvador y Honduras – demanda mínima.

DEMANDA MINIMA							
LIMITE DE IMPORTACION SIMULTANEA ES+HO DESDE GUATEMALA							
['ES']	['HO']	['ES'] + ['HO'] = ['GU']	Inc ['ES']	Inc ['HO']	Cont Limitante	Elemento	Violación
0	240	240	0	250	H12	3203 SPS B558 - 3108 SMT B534	3.61%
60	240	300	-	-		Límite de área segura	
210	90	300	-	-		Límite de Exportación de ['GU']	
210	0	210	220	0		Límite de importación de ES	

En la gráfica 3, se muestra la característica de restricción de importación simultánea de El Salvador y Honduras – demanda mínima.

Gráfica 3. Restricción importación simultánea de El Salvador y Honduras– demanda mínima

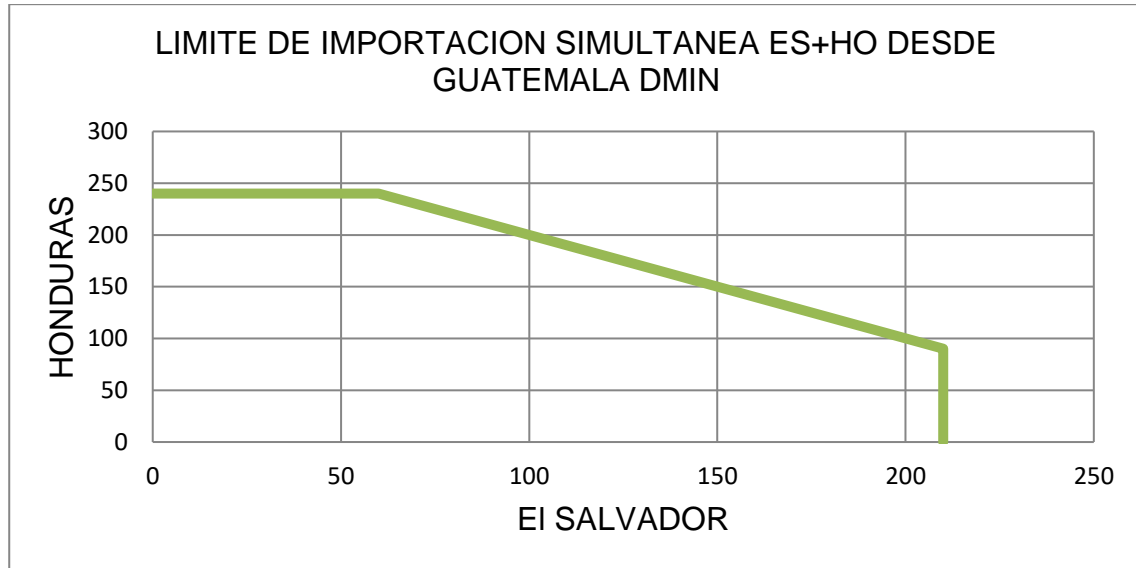

<b>04-Guatemala: IMPORTACIÓN DESDE-Honduras.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
<b>05-Guatemala: EXPORTACION SIMULTÁNEA hacia El Salvador y Honduras + SER.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
<b>06-Guatemala: IMPORTACIÓN DESDE-El Salvador.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
<b>07-Guatemala: PORTEO Norte-Sur (Honduras-El Salvador).</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante



08- Guatemala: PORTEO Sur-Norte (El Salvador- Honduras).			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante

**05-Guatemala-EXPORTACION SIMULTÁNEA-El Salvador + Honduras + resto del SER**


Se realizó un análisis de sensibilidad del porteo norte-sur y de la importación conjunta de El Salvador y Honduras, desde Guatemala, para determinar los valores máximos de potencia que puede importarse y portearse de manera simultánea en El Salvador y Honduras, cumpliéndose los CCSD. A continuación, se presenta el resumen de resultados:

**Demanda máxima:** En la tabla 5 se presentan las combinaciones de Importación de El Salvador y Honduras, y el Porteo simultáneo, indicándose la contingencia que provoca violación de los CCSD. Las combinaciones sin resaltar no implicaron violación a los CCSD.

**Tabla 5.** Análisis de sensibilidad de Importación + Porteo simultáneo de El Salvador y Honduras – demanda máxima.

DEMANDA MAXIMA							
LIMITE DE IMPORTACION SIMULTANEA ES+HO+SER DESDE GUATEMALA							
['ES']	['NI']	['ES'] + ['NI'] = ['GU']	Inc ['ES']	Inc ['NI']	Cont Limitante	Elemento	Violación
0	210	210	0	220	108	4407 FNH-230 - 4403 LNI-230	3.40%
90	210	300	-	-		Límite de área segura	
270	30	300	-	-		Límite de Exportación de ['GU']	
270	0	270	280	0	S23	27371 NEJA-115 - 10000104 NEJA_TR_2	0.68%

Gráfica 4. Restricción importación de El Salvador + Porteo – demanda máxima

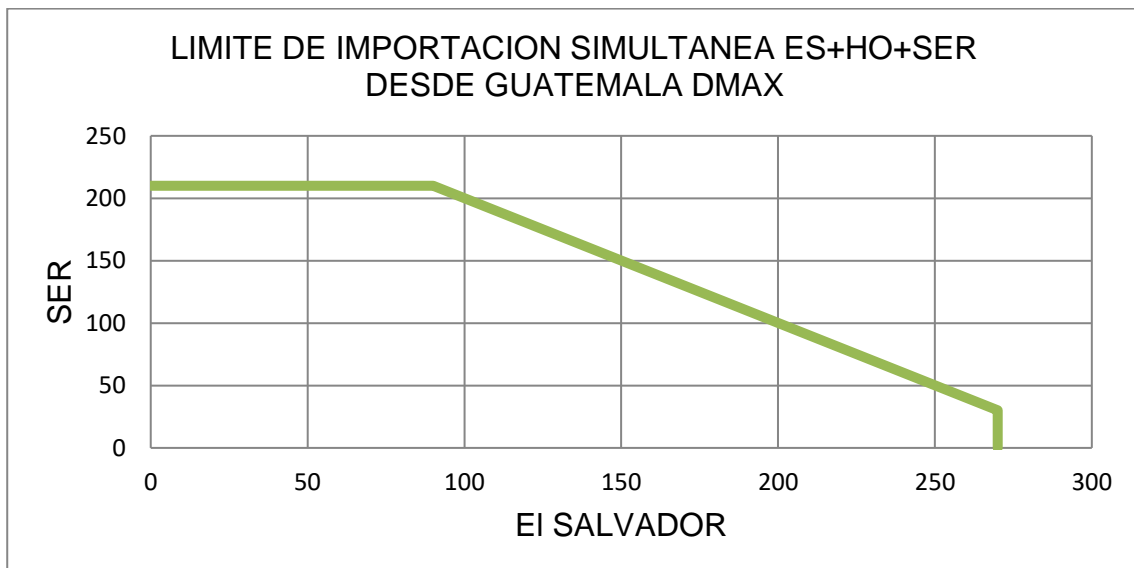


**Demanda media:** En la tabla 6 se presentan las combinaciones de Importación de El Salvador y Honduras, y el Porteo simultáneo, indicándose la contingencia que provoca violación de los CCSD. Las combinaciones sin resaltar no implicaron violación a los CCSD.

**Tabla 6.** Análisis de sensibilidad de Importación + Porteo simultáneo de El Salvador y Honduras – demanda media.

DEMANDA MEDIA							
LÍMITE DE IMPORTACION SIMULTANEA ES+HO+SER DESDE GUATEMALA							
['ES']	['NI']	['ES'] + ['NI'] = ['GU']	Inc ['ES']	Inc ['NI']	Cont Limitante	Elemento	Violación
0	200	200	0	210	108	4407 FNH-230 - 4403 LNI-230	4.02%
100	200	300	-	-		Límite de área segura	
200	100	300	-	-		Límite de Exportación de ['GU']	
200	0	200	210	0	S23	27371 NEJA-115 - 10000104 NEJA_TR_2	0.98%

Gráfica 5. Restricción importación de El Salvador + Porteo – demanda media

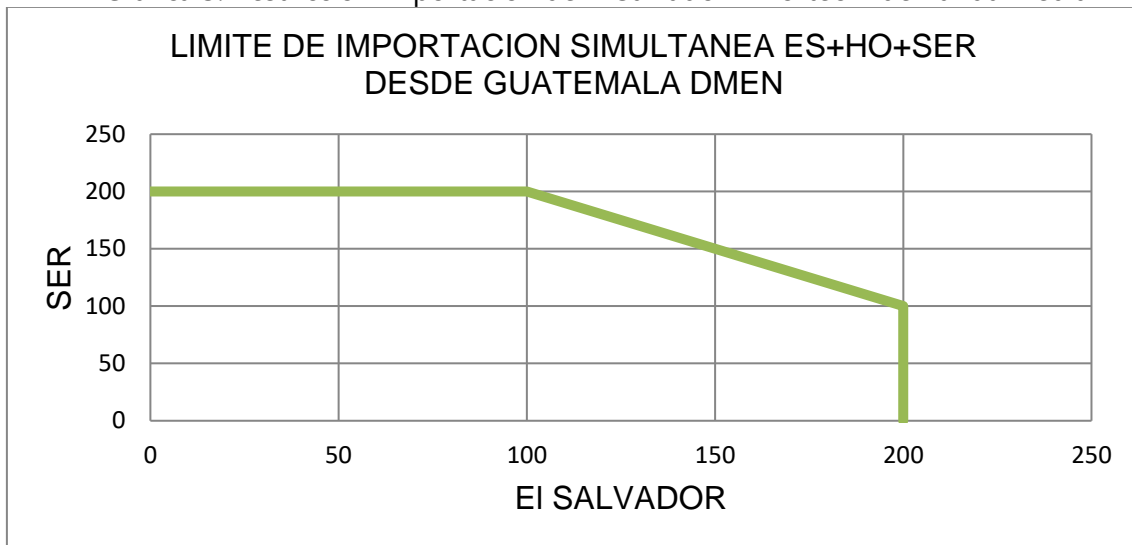


**Demanda mínima:** En la tabla 7 se presentan las combinaciones de Importación simultánea de El Salvador, Honduras y el resto del SER, indicándose la contingencia que provoca violación de los CCSD. Las combinaciones sin resaltar no implican violación a los CCSD.

**Tabla 7.** Análisis de sensibilidad de Importación + Porteo simultáneo de El Salvador y Honduras – demanda mínima.

DEMANDA MINIMA							
LÍMITE DE IMPORTACION SIMULTANEA ES+HO+SER DESDE GUATEMALA							
['ES']	['NI']	['ES'] + ['NI'] = ['GU']	Inc ['ES']	Inc ['NI']	Cont Limitante	Elemento	Violación
0	180	180	0	190		Límite de importación de NI	
120	180	300	-	-		Límite de área segura	
210	90	300	-	-		Límite de Exportación de ['GU']	
210	0	210	220	0		Límite de importación de ES	

Gráfica 6. Restricción importación de Honduras + Porteo – demanda mínima

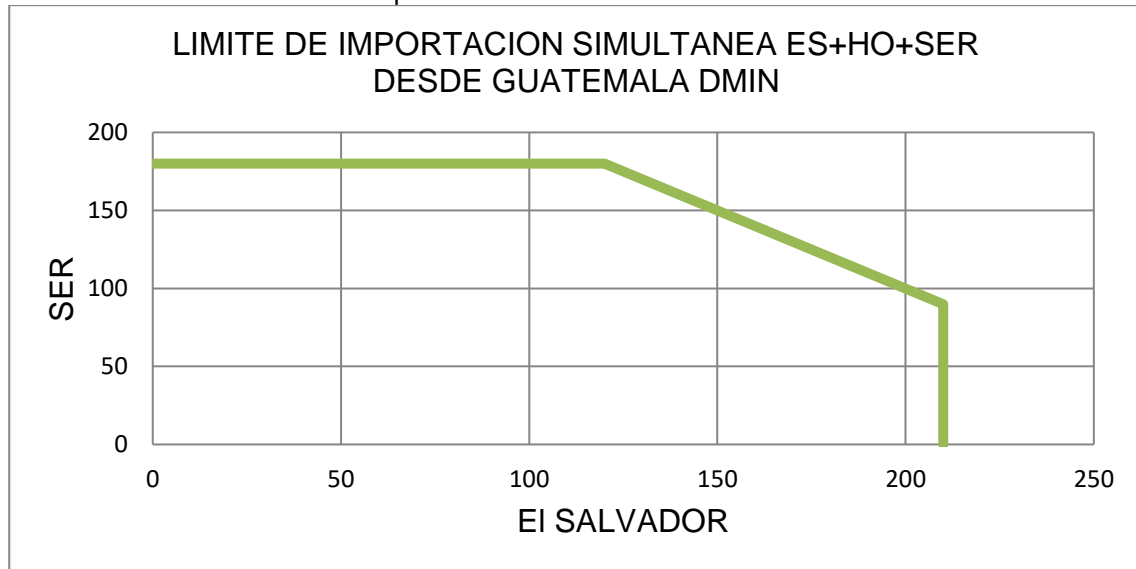

09-El Salvador: EXPORTACIÓN HACIA-Honduras.			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Límite [MW]</b>	240	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Límite de exportación de ES	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
10-El Salvador: PORTEO Norte-Sur (Guatemala-Honduras).			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Límite [MW]</b>	300	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
11-El Salvador: IMPORTACIÓN DESDE-Honduras.			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Límite [MW]</b>	280	210	210
<b>Contingencia Limitante</b>	S23	S23	--
<b>Elemento</b>	27371 NEJA-115 - 10000104 NEJA_TR_2	27371 NEJA-115 - 10000104 NEJA_TR_2	--
<b>Violación</b>	1.05%	0.86%	Límite de importación de ES
12-El Salvador: IMPORTACIÓN DESDE-Guatemala.			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Límite [MW]</b>	270	200	210
<b>Contingencia Limitante</b>	S23	S23	--
<b>Elemento</b>	27371 NEJA-115 - 10000104 NEJA_TR_2	27371 NEJA-115 - 10000104 NEJA_TR_2	--
<b>Violación</b>	0.68%	0.98%	Límite de importación de ES



<b>13-El Salvador: PORTEO Sur-Norte (Honduras-Guatemala).</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
<b>14-El Salvador: EXPORTACIÓN HACIA-Guatemala.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	230	250	260
<b>Contingencia Limitante</b>	S22	S22	S22
<b>Elemento</b>	27161 AHUA-115 - 10000072 INTER 1	27161 AHUA-115 - 10000072 INTER 1	27161 AHUA-115 - 10000072 INTER 1
<b>Violación</b>	1.77%	2.85%	2.13%
<b>15-Honduras-IMPORTACIÓN Sur-Norte.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	30	240
<b>Contingencia Limitante</b>	--	H12	H12
<b>Elemento</b>	--	3108 SMT B534 - 3038 PGR B509	3203 SPS B558 - 3108 SMT B534
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	0.70%	2.77%
<b>16-Honduras: PORTEO Sur-Norte.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	190	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	I08	--
<b>Elemento</b>	--	3553 SLU B637 - 3034 PAV B620	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	0.95%	Sin Contingencia Limitante
<b>17-Honduras: PORTEO Norte-Sur.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	260	270
<b>Contingencia Limitante</b>	--	I06	I08
<b>Elemento</b>	--	3592 AGF B641 - 3301 AGC B624	3553 SLU B637 - 3310 PRD B618
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	1.01%	1.21%
<b>18-Honduras: EXPORTACIÓN Norte-Sur.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	120	300	260
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	I08
<b>Elemento</b>	--	--	3310 PRD B618 - 3553 SLU B637
<b>Violación</b>	Límite de exportación de HO	Sin Contingencia Limitante	1.85%



<b>19-Honduras-IMPORTACIÓN DESDE-El Salvador.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	30	250
<b>Contingencia Limitante</b>	--	H12	H12
<b>Elemento</b>	--	3108 SMT B534 - 3038 PGR B509	3203 SPS B558 - 3108 SMT B534
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	0.78%	3.42%
<b>20-Honduras- EXPORTACIÓN HACIA-El Salvador.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	120	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Límite de exportación de HO	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
<b>21-Honduras-IMPORTACIÓN DESDE-Guatemala.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	30	250
<b>Contingencia Limitante</b>	--	H12	H12
<b>Elemento</b>	--	3108 SMT B534 - 3038 PGR B509	3203 SPS B558 - 3108 SMT B534
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	0.86%	3.61%
<b>22-Honduras- EXPORTACIÓN HACIA-Guatemala.</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	120	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Límite de exportación de HO	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante

**Contingencias Limitantes en el triángulo GUA-ESA-HON:**

**CONTINGENCY 'H12'** /PGR-RET 138KV AGREGADA RANK  
OPEN BRANCH FROM BUS 3038 TO BUS 3160 CKT 1

**CONTINGENCY 'I06'** / SAL-HON - Línea SIEPAC  
OPEN LINE FROM BUS 28181 TO BUS 29182 CKT 2  
OPEN LINE FROM BUS 29182 TO BUS 3301 CKT 1

**CONTINGENCY 'I08'** /HON-NIC AGC-SND  
OPEN LINE FROM BUS 3301 TO BUS 4411 CKT 1  
OPEN LINE FROM BUS 4411 TO BUS 4402 CKT 1

**CONTINGENCY 'S22'**  
OPEN BRANCH FROM BUS 28161 TO BUS 27161 TO BUS 24161 CKT 2

**CONTINGENCY 'S23'**  
OPEN BRANCH FROM BUS 28371 TO BUS 27371 TO BUS 22372 CKT 1



### LÍMITE DE IMPORTACIÓN

Se refiere a que dicha área de control ha reportado en sus archivos de decremento de generación, que no le es posible importar más de ese valor en ese escenario de demanda, por razones de porcentaje mínimo de reserva rodante que debe mantener o por despacho de la generación base.

### LÍMITE DE EXPORTACIÓN

Se refiere a que dicha área de control ha reportado en sus archivos de incremento de generación, que no le es posible exportar más de ese valor en ese escenario de demanda, debido a que ya no posee más generación disponible o por condiciones técnico-operativas que limitan el despacho de más generación disponible.

### **RAZONES TÉCNICAS DE LOS VALORES DETERMINADOS POR LÍMITE DE IMPORTACIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE EL SALVADOR**

Las limitaciones en la importación se producen porque la capacidad de importación está sujeta la siguiente restricción:

Importación Máxima Total = Demanda con pérdidas - (Generación Base + Generación Por Reserva Bajo AGC)

Para las horas de demanda mínima la Generación Base está conformada por plantas geotérmicas, la eólica y en época de zafra también se incluyen los excedentes de los ingenios. Estas tecnologías, se consideran como generación fija y únicamente se modifica su generación ante condiciones de emergencia ya que esto implica problemas operativos que podría ocasionar la pérdida completa de las plantas o vertimiento de energía.

La Generación Por Reserva Bajo AGC, es la generación mínima que nos permite cumplir con el 4% (sobre la demanda nacional) de reserva secundaria considerando los límites técnicos de las plantas que prestan dicho servicio.

El cumplimiento de estas condiciones es la que origina el valor límite de importación en los escenarios de demanda mínima.

### **RAZONES TÉCNICAS DE LOS VALORES DETERMINADOS POR LÍMITE DE EXPORTACION DEL ÁREA DE CONTROL DE EL SALVADOR**

El límite de exportación en demanda máxima para el área de control de El Salvador es de 190 MW y en demanda media es de 240 MW debido a que en el mes de abril se tiene una condición de generación controlada de las plantas hidroeléctricas, por lo que es programada para suplir la demanda interna de dicha área de control. Adicionalmente se tienen las siguientes máquinas indisponibles, ya sea por mantenimiento mayor o por mantenimiento correctivo: acaj-u4, acaj-m1, acaj-u1, 5nov-u6, taln-m2 y acaj-m3.



**RAZONES TÉCNICAS DE LOS VALORES DETERMINADOS POR LÍMITE DE EXPORTACION DEL ÁREA DE CONTROL DE HONDURAS**

Después de cumplir con el balance carga-generación del área de control de Honduras, los 120 MW de límite de exportación en demanda máxima es generación disponible para exportar.

## 6.2 RESUMEN DE RESULTADOS PARA NICARAGUA - COSTA RICA – PANAMÁ

**Máxima capacidad de Transferencia**  
**NICARAGUA**
**Límite de transferencia impuesto por contingencias**

<b>Exportación de Nicaragua hacia Costa Rica (Norte-Sur)</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Límite [MW]</b>	250	260	270
<b>Contingencia Limitante</b>	P83, P10, I09, P04, P08, C03	I09	I09
<b>Elemento</b>	--	4412 FCS-230 - 4406 TCP-230	4412 FCS-230 - 4406 TCP-230
<b>Violación</b>	Déficit de reactivo	3.46%	1.50%
<b>Importación de Nicaragua desde Honduras (Norte-Sur)</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Límite [MW]</b>	210	200	170
<b>Contingencia Limitante</b>	I08	I08	I08
<b>Elemento</b>	4407 FNH-230 - 4403 LNI-230	4407 FNH-230 - 4403 LNI-230	4407 FNH-230 - 4403 LNI-230
<b>Violación</b>	3.07%	3.13%	0.96%
<b>Porteo Norte-Sur</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Límite [MW]</b>	160	190	140
<b>Contingencia Limitante</b>	N23	I08	I08
<b>Elemento</b>	4317 MGA-138 - 4300 ACH-138	4403 LNI-230 - 4402 SND-230	4403 LNI-230 - 4402 SND-230
<b>Violación</b>	0.54%	2.72%	3.31%
<b>Exportación de Nicaragua hacia Honduras (Sur-Norte)</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Límite [MW]</b>	220	220	220
<b>Contingencia Limitante</b>	N45	I08	I08
<b>Elemento</b>	4403 LNI-230 - 4407 FNH-230	4403 LNI-230 - 4407 FNH-230	4403 LNI-230 - 4407 FNH-230
<b>Violación</b>	3.62%	1.16%	1.27%
<b>Importación de Nicaragua desde Costa Rica (Sur-Norte)</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Límite [MW]</b>	220	220	180
<b>Contingencia Limitante</b>	I10	N48	--
<b>Elemento</b>	50004 FIC-ABR22 - 4408 FNC-230	4406 TCP-230 - 10000252 TCP-AT1	--
<b>Violación</b>	1.89%	3.03%	Límite de importación de NI



	Porteo Sur-Norte		
	Máxima	Media	Mínima
Limite [MW]	220	220	220
Contingencia Limitante	N45	I08	I08
Elemento	4403 LNI-230 - 4407 FNH-230	4403 LNI-230 - 4407 FNH-230	4403 LNI-230 - 4407 FNH-230
Violación	3.85%	1.20%	3.92%

**Contingencias Limitantes para el área de Nicaragua:**

**CONTINGENCY 'C03' / FIC-LIB230-FNC-230**

OPEN LINE FROM BUS 50004 TO BUS 4408 CKT 1

**CONTINGENCY 'I08' /HON-NIC AGC-SND**

OPEN LINE FROM BUS 3301 TO BUS 4411 CKT 1

OPEN LINE FROM BUS 4411 TO BUS 4402 CKT 1

**CONTINGENCY 'I09' /NIC-CRI AMY-LIB**

OPEN LINE FROM BUS 4750 TO BUS 4408 CKT 1

OPEN LINE FROM BUS 4408 TO BUS 50004 CKT 1

**CONTINGENCY 'I10' / NIC-CRI TCP-CAS**

OPEN LINE FROM BUS 4406 TO BUS 4412 CKT 1

OPEN LINE FROM BUS 4412 TO BUS 50053 CKT 10

**CONTINGENCY 'N48' /TCP-AT2 Ticuantepe Auto 2**

DISCONNECT BRANCH FROM BUS 4406 TO BUS 4340 TO BUS 4922 CKT 2

**CONTINGENCY 'P08'**

DISCONNECT BRANCH FROM BUS 6808 TO BUS 6807 CKT T2

**CONTINGENCY 'P10'**

DISCONNECT BRANCH FROM BUS 6755 TO BUS 6756 CKT T1

**CONTINGENCY 'P83'**

DISCONNECT BRANCH FROM BUS 6005 TO BUS 6105 CKT 11

LÍMITE DE IMPORTACIÓN:

Se refiere a que dicha área de control ha reportado en sus archivos de decremento de generación, que no le es posible importar más de ese valor en ese escenario de demanda, por razones de porcentaje mínimo de reserva rodante que debe mantener o por despacho de la generación base.

**RAZONES TÉCNICAS DE LOS VALORES DETERMINADOS POR LÍMITE DE IMPORTACIÓN DEL ÁREA DE CONTROL DE NICARAGUA**

La limitación de importación S-N en el escenario de demanda mínima en 180 MW; se deben a las siguientes razones:

1. Por control de voltaje y reserva de regulación AGC, se debe mantener generación en línea de forma obligada para garantizar el cumplimiento de los Criterios de Calidad, Seguridad de Desempeño (CCSD).

2. Es obligatorio mantener generación no despachable (generación de tipo "must run"), la cual debido a su tipo de tecnología o de recurso natural primario, se debe usar todo su potencial y no es posible aplicar reducciones.



**Máxima capacidad de Transferencia**  
**COSTA RICA**

**Límite de transferencia impuesto por contingencias**

<b>Exportación de Costa Rica hacia Panamá (Norte-Sur)</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	240	240	260
<b>Contingencia Limitante</b>	C75	C75	C64
<b>Elemento</b>	53850 RMA230 - 56000 SIS230	53850 RMA230 - 56000 SIS230	53850 RMA230 - 56000 SIS230
<b>Violación</b>	2.92%	3.00%	1.82%
<b>Importación de Costa Rica desde Nicaragua (Norte-Sur)</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	190	200	180
<b>Contingencia Limitante</b>	P10	P10	I10
<b>Elemento</b>	4408 FNC-230 - 50004 FIC- ABR22	4408 FNC-230 - 50004 FIC- ABR22	4408 FNC-230 - 50004 FIC- ABR22
<b>Violación</b>	1.56%	2.14%	1.04%
<b>Porteo Norte-Sur</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	170	180	170
<b>Contingencia Limitante</b>	P10	P10	I10
<b>Elemento</b>	4408 FNC-230 - 50004 FIC- ABR22	4408 FNC-230 - 50004 FIC- ABR22	4408 FNC-230 - 50004 FIC- ABR22
<b>Violación</b>	3.14%	3.31%	4.31%
<b>Exportación de Costa Rica hacia Nicaragua (Sur-Norte)</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	220	220	220
<b>Contingencia Limitante</b>	I10	I10	C07
<b>Elemento</b>	50004 FIC - 4408 FNC-230	50004 FIC - 4408 FNC-230	50004 FIC - 4408 FNC-230
<b>Violación</b>	4.63%	3.17%	0.87%
<b>Importación de Costa Rica desde Panamá (Sur-Norte)</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	300	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante
<b>Porteo Sur-Norte</b>			
	Máxima	Media	Mínima
<b>Limite [MW]</b>	220	220	220
<b>Contingencia Limitante</b>	I10	I10	C07
<b>Elemento</b>	50004 FIC-ABR22 - 4408 FNC- 230	50004 FIC-ABR22 - 4408 FNC- 230	50004 FIC-ABR22 - 4408 FNC- 230
<b>Violación</b>	4.96%	4.55%	1.42%



**Contingencias Limitantes para el área de Costa Rica:**

**CONTINGENCY 'C64'**

OPEN LINE FROM BUS 54000 TO BUS 56102 CKT 10 / PAR230-PAL230

**CONTINGENCY 'C75'**

OPEN LINE FROM BUS 58300 TO BUS 58350 CKT 1 / MOI230A-CAH230

**CONTINGENCY 'I10'** /NIC-CRI / TCP-CAS

OPEN LINE FROM BUS 4406 TO BUS 4412 CKT 1

OPEN LINE FROM BUS 4412 TO BUS 50053 CKT 10

**CONTINGENCY 'P10'**

DISCONNECT BRANCH FROM BUS 6755 TO BUS 6756 CKT T1

**Máxima capacidad de Transferencia**

**PANAMÁ**

**Límite de transferencia impuesto por contingencias**

<b>Exportación de Panamá hacia Costa Rica (Sur-Norte)</b>			
	<b>Máxima</b>	<b>Media</b>	<b>Mínima</b>
<b>Límite [MW]</b>	0	0	0
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Límite de exportación de PA	Límite de exportación de PA	Límite de exportación de PA
<b>Importación de Panamá desde Costa Rica (Norte-Sur)</b>			
	<b>Máxima</b>	<b>Media</b>	<b>Mínima</b>
<b>Límite [MW]</b>	300	300	300
<b>Contingencia Limitante</b>	--	--	--
<b>Elemento</b>	--	--	--
<b>Violación</b>	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante	Sin Contingencia Limitante

LÍMITE DE EXPORTACIÓN

Se refiere a que dicha área de control ha reportado en sus archivos de incremento de generación, que no le es posible exportar más de ese valor en ese escenario de demanda, debido a que ya no posee más generación disponible o por condiciones técnico-operativas que limitan el despacho de más generación disponible.


**RAZONES TÉCNICAS DE LOS VALORES DETERMINADOS POR LÍMITE DE EXPORTACION DEL ÁREA DE CONTROL DE PANAMÁ.**

Para los resultados de las MCTP del mes de Abril 2022, en relación a la exportación del área de control de Panamá, le informamos que, para este mes, se tiene la más baja hidrología de manera histórica, por lo que la reserva de generación hidráulica, solo es respaldada en este mes, por los embalses con más de 90 días de almacenamiento, cuyo almacenamiento históricamente decae sensiblemente a partir de este mes, máxime que durante el primer trimestre del año han presentado un almacenamiento inferior al previsto.


**REPRESENTACIÓN MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALES**

A continuación, se representan en forma gráfica, los valores de capacidad de importación, exportación y porteo resultantes del análisis individual, considerando contingencias.


Análisis Individuales Demanda Máxima

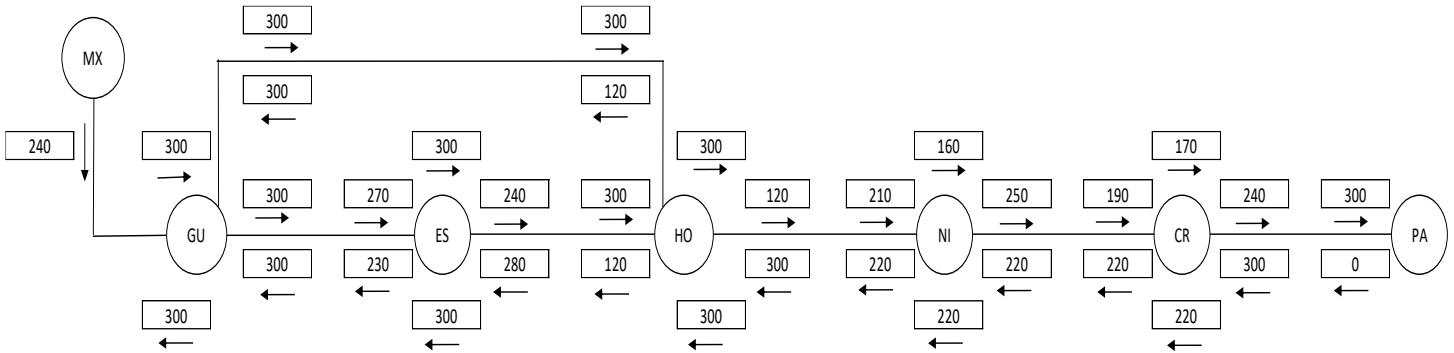

Análisis Individuales Demanda Media

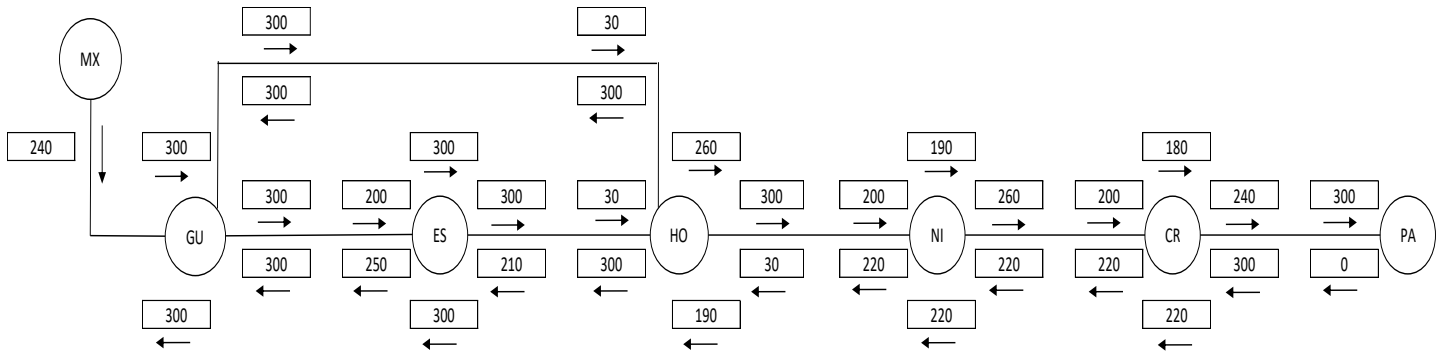

Análisis Individuales Demanda Mínima

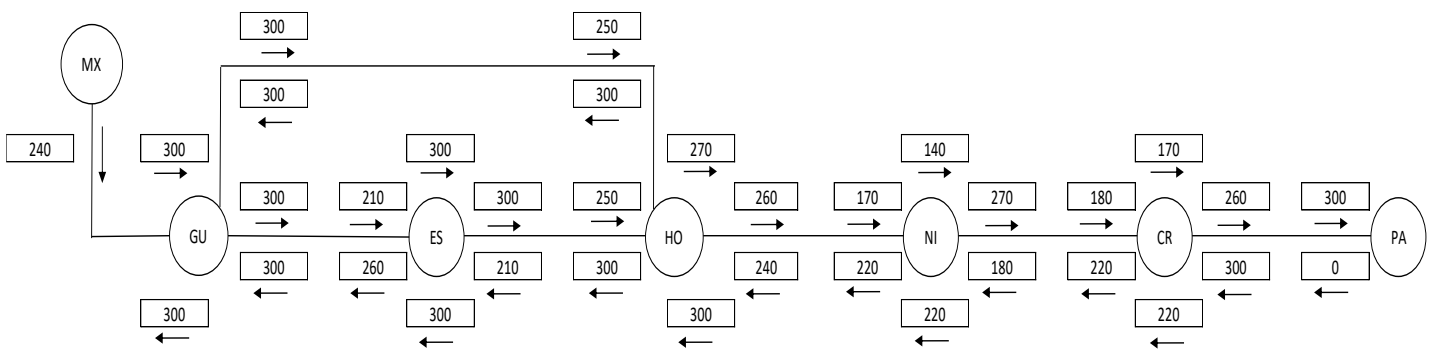

**7. CASOS INTEGRADOS CON TRANSFERENCIAS**

En el caso de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se han establecido los límites de transferencia entre áreas de control adyacentes a partir de las capacidades individuales de cada área, analizando en conjunto las capacidades de importación, exportación y porteo, seleccionando el menor valor de entre los valores mayores de cada área (sección 7.1). El objetivo de aplicar en esta forma la definición de las restricciones entre áreas de control, es que en el MER exista la oportunidad de maximizar las transferencias respetándose los Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño.


**7.1 MÉTODO PARA DEFINIR LA MÁXIMA TRANSFERENCIA ENTRE ÁREAS DE CONTROL (NICARAGUA– COSTA RICA – PANAMÁ).**

Para definir la máxima capacidad de transferencia de potencia entre dos áreas de control, se aplica el método que se explica a continuación:

Se hace referencia a la definición de transferencias máximas en dirección norte-sur:

- 1- Para el área de control adyacente Sur, se comparan los valores de capacidad de importación y capacidad de porteo correspondientes a la misma dirección de transferencia (N-S) y se toma el mayor de los dos valores.
- 2- Para el área de control adyacente Norte, se comparan los valores de capacidad de Exportación y capacidad de porteo correspondientes a la misma dirección de transferencia (N-S) y se toma el mayor de los dos valores.
- 3- Se define la máxima capacidad de transferencia de potencia (MCTP) entre las áreas de control adyacentes, como el menor de los dos valores resultantes en los pasos 1 y 2.

En el Diagrama 1, se representan las áreas de control interconectadas A, B y C, para las cuales se requiere definir capacidades máximas de transferencia en dirección B→C considerando dirección Norte – Sur.

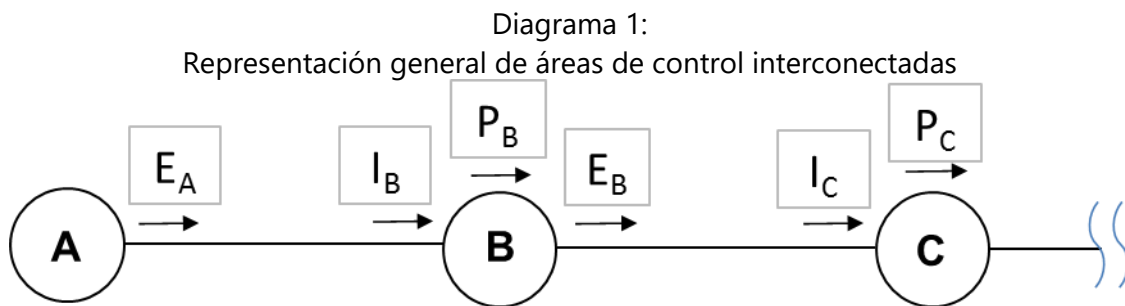

Para definir la capacidad de transferencia entre las áreas de control B y C ( $MT_{B \rightarrow C}$ ), se aplica:

- Si  $\text{mayor} \{E_B | P_B\} < \text{valor mayor} \{I_C | P_C\}$ , entonces  $MT_{B \rightarrow C} = \text{Mayor} \{E_B | P_B\}$
- Si  $\text{mayor} \{E_B | P_B\} > \text{valor mayor} \{I_C | P_C\}$ , entonces  $MT_{B \rightarrow C} = \text{Mayor} \{I_C | P_C\}$



Dónde:

B: Área de control adyacente norte.

C: Área de control adyacente sur.

$E_B$ : Máxima capacidad de exportación norte-sur del área de control B.

$P_B$ : Máxima capacidad de Porteo norte-sur del área de control B

$I_C$ : Máxima capacidad de Importación norte-sur del área de control C.


$P_C$ : Máxima capacidad de Porteo norte-sur del área de control C.


El método descrito anteriormente, se aplica de igual manera para definir máximas capacidades de transferencia en la dirección Sur-Norte.

Los valores de transferencia que se han definido entre pares de países, indican el valor máximo que puede transferirse de un área de control hacia otra, en la dirección que corresponda, sin que signifique necesariamente que el área de control que recibe el flujo tenga esa capacidad de importación máxima, o que el área que se muestra enviando el flujo tenga esa capacidad de exportación máxima; esto debido a que en algunos casos se ha definido el valor de máxima transferencia a partir de la capacidad de porteo. Por lo anterior, en el proceso de validación eléctrica del Predespacho regional, el EOR revisará que las áreas de control no queden importando, exportando o porteoando, un valor de potencia mayor que el valor seguro de transferencia definido bajo este método.


A continuación, se presentan los diagramas que indican los valores de máxima capacidad de transferencia de potencia entre áreas de control.

## 7.2 MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MÁXIMA (ANILLO NORTE) NORTE – SUR

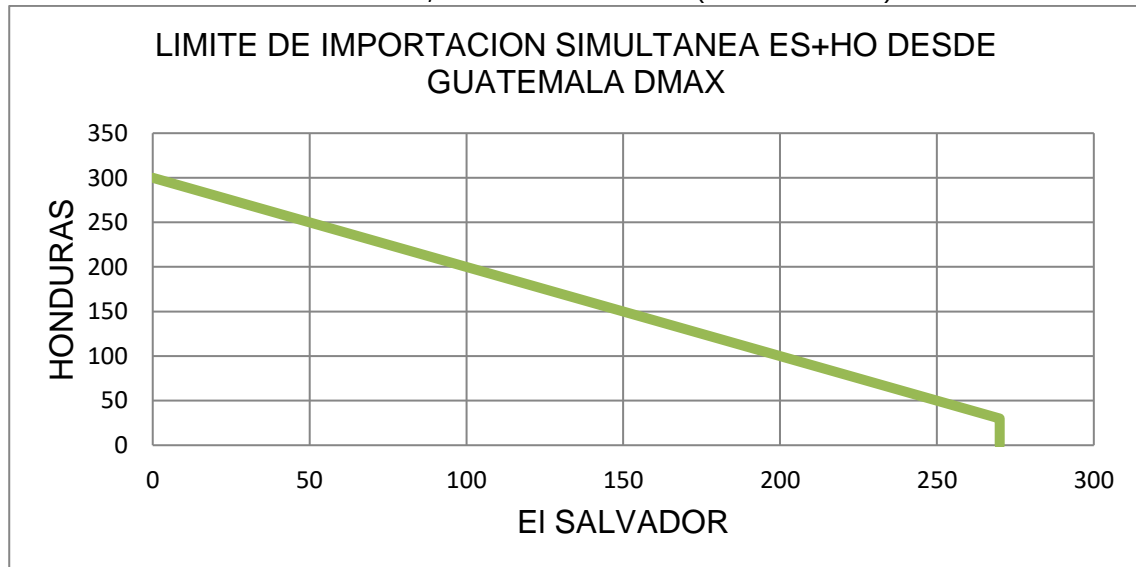


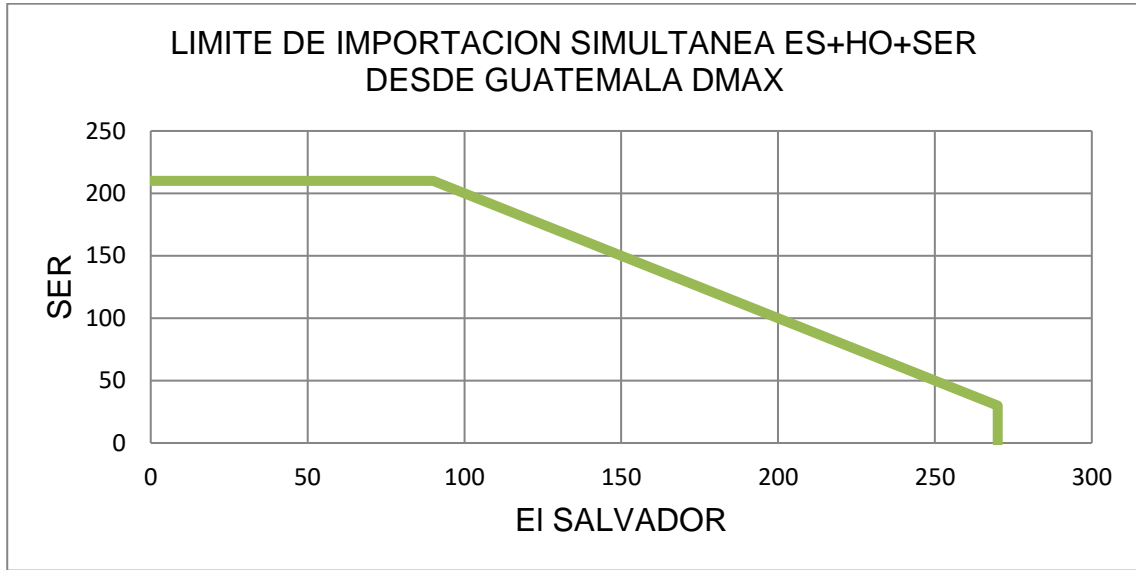


7.3 MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MÁXIMA (HONDURAS – NICARAGUA – COSTA RICA – PANAMÁ)

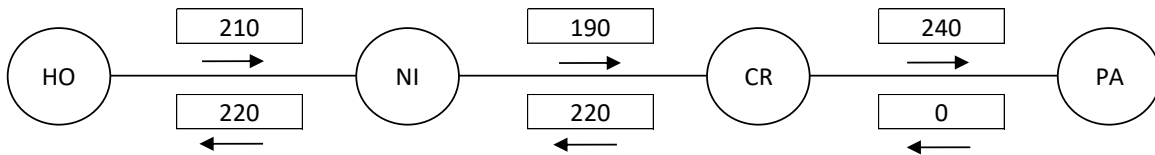


7.4 MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MEDIA (ANILLO NORTE) NORTE –SUR

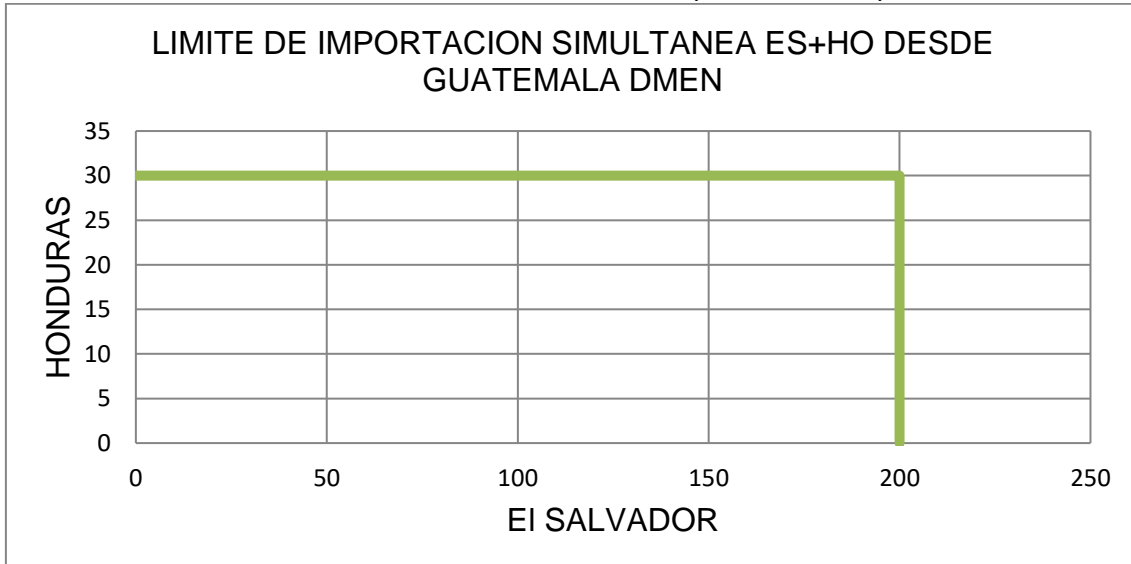




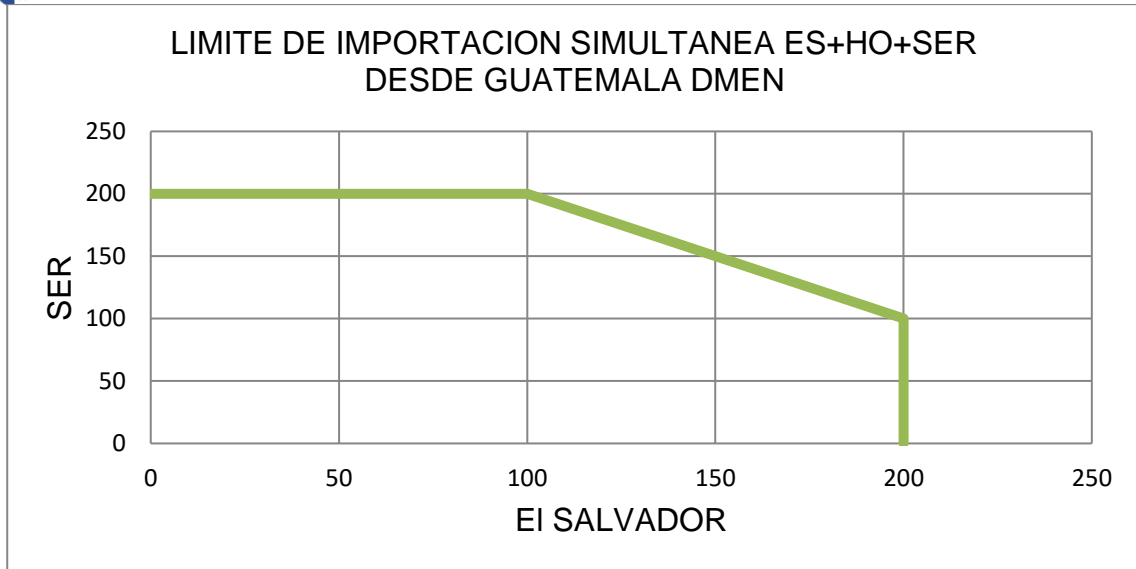


**7.5 MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MEDIA (HONDURAS – NICARAGUA – COSTA RICA – PANAMÁ)**

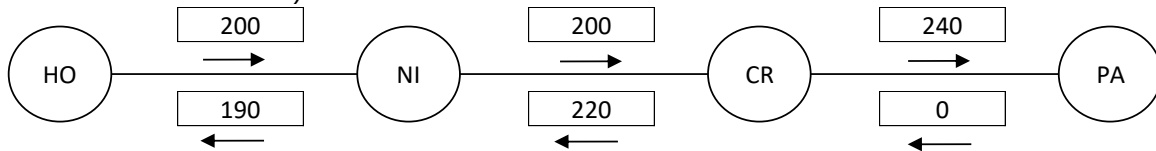


**7.6 MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MÍNIMA (ANILLO NORTE) NORTE –SUR**

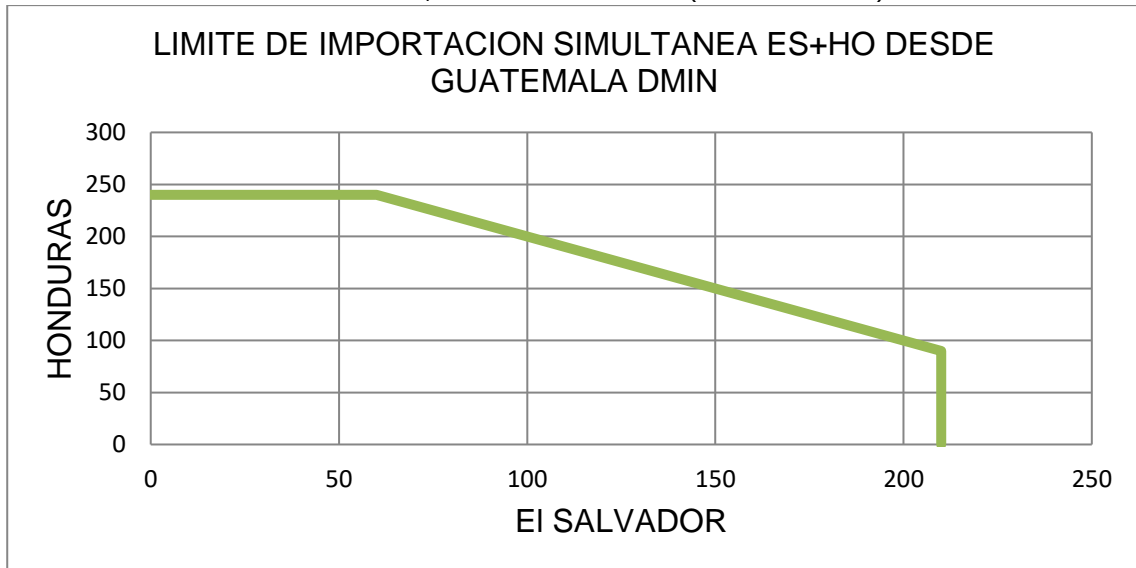

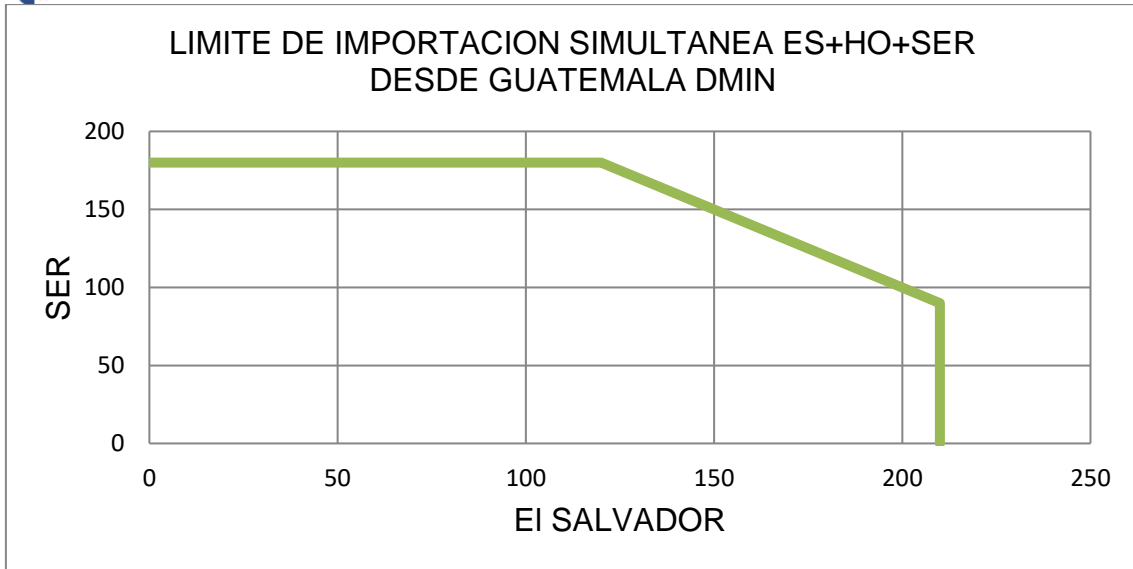

7.7 MÁXIMAS TRANSFERENCIAS, DEMANDA MÍNIMA (HONDURAS – NICARAGUA – COSTA RICA – PANAMÁ)

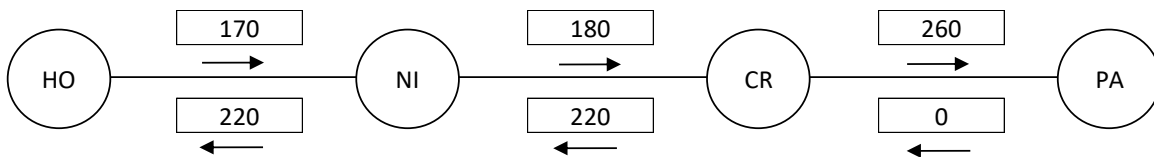

8. **TABLA RESUMEN DE CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA ENTRE ÁREAS DE CONTROL ADYACENTES**

En las tablas 8 y 9, se presenta el resumen de los valores de máxima capacidad de transferencia entre áreas de control adyacentes para los tres escenarios de demanda máxima, media y mínima en dirección Norte - Sur y Sur - Norte.

Tabla 8: Máxima capacidad de transferencia de potencia entre áreas de control Norte – Sur

ESCENARIO DE DEMANDA	GUA – ELS + GUA – HON + ELS – HON (*)	HONDURAS NICARAGUA	NICARAGUA COSTA RICA	COSTA RICA PANAMÁ
Máxima	300	210	190	240
Media	300	200	200	240
Mínima	300	170	180	260

Tabla 9: Máxima capacidad de transferencia de potencia entre áreas de control  
Sur – Norte

ESCENARIO DE DEMANDA	GUA – ELS + GUA – HON + ELS – HON (*)	NICARAGUA HONDURAS	COSTA RICA NICARAGUA	PANAMÁ COSTA RICA
Máxima	300	220	220	0
Media	300	190	220	0
Mínima	300	220	220	0

(\*) Los valores mostrados en las tablas 8 y 9, representan la máxima capacidad de transferencia simultánea a través de Guatemala, El Salvador y Honduras. Considerando que se puede dar cualquier combinación de valores de importación simultánea, se deberán cumplir las máximas capacidades mostradas en las gráficas 1 a la 6, de la sección 6.1

**9. CÁLCULO DE VALORES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN TOTALES DE CADA ÁREA DE CONTROL, PARA DERECHOS DE TRANSMISIÓN**

Así mismo, con base en los valores determinados para las máximas capacidades de transferencia de potencia (MCTP) individuales, se calculan también los valores de Importación Total y de Exportación Total de cada área de control del SER, de conformidad con lo establecido en el anexo R libro III del RMER, referente a la Resolución CRIE-50-2020:

- **Importación Total Máxima de un área de control para asignación de DT:** Será el menor valor de importación total de los 3 escenarios de demanda, considerando que la importación total de cada escenario de demanda es el mayor entre los valores de importación Norte-Sur y Sur-Norte de dicha área de control.
- **Exportación Total Máxima de un área de control para asignación de DT:** Será el menor valor de exportación total de los 3 escenarios de demanda, considerando que la exportación total de cada escenario de demanda es el mayor entre los valores de exportación Norte-Sur y Sur-Norte de dicha área de control.

Así, en la Tabla 10 a continuación, se muestran los valores resultantes de las capacidades de Importación Total y Exportación Total:

Tabla 10. - Capacidad de Importación Total y Exportación Total para la asignación de DT

ÁREA DE CONTROL	IMPORTACIÓN TOTAL MÁXIMA	EXPORTACIÓN TOTAL MÁXIMA
GUATEMALA	300	300
EL SALVADOR	210	240
HONDURAS	30	120
NICARAGUA	180	250
COSTA RICA	300	240
PANAMÁ	300	0



Los valores de Importación Total y Exportación Total mostrados en la Tabla 10, están sujetos a cambios o actualizaciones, en dependencia de cambios o actualizaciones de los valores de máximas capacidades de transferencia de potencia (MCTP) individuales, o con base en análisis de sensibilidades, o a solicitud expresa de un OSOM, cuyo caso es revisado y validado por el EOR.

### **10. CÁLCULO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DE TRANSMISIÓN PARA DERECHOS DE TRANSMISIÓN (COTDT)**

A partir de los valores de las máximas capacidades de transferencia de potencia (MCTP) individuales, calculados en este estudio, también se establecen las capacidades operativas de transmisión para asignación de derechos de transmisión (COTDT), de conformidad con lo establecido en el Anexo R, Libro III del RMER, siguiendo el método que se explica a continuación:

Como ejemplo, se considerará como referencia las máximas capacidades de transferencia de potencia individuales en dirección Norte-Sur:

- 1- Para el área de control adyacente Norte, se comparan los valores de capacidad de Exportación y capacidad de Porteo correspondientes a la misma dirección de transferencia (N-S) y se toma el mayor de los dos valores.
- 2- Para el área de control adyacente Sur, se comparan los valores de capacidad de Importación y capacidad de Porteo correspondientes a la misma dirección de transferencia (N-S) y se toma el mayor de los dos valores.
- 3- Este proceso se repite para los 3 escenarios de demanda.
- 4- Se define la capacidad operativa para derechos firmes entre 2 áreas de control adyacentes, como el menor de los dos valores resultantes en los pasos 1 y 2 anteriores, para los 3 escenarios de demanda.

El método descrito anteriormente, se aplica de igual manera para definir las capacidades operativas para derechos firmes entre 2 áreas de control adyacentes, en la dirección Sur-Norte.

Con base en lo anterior, a partir de las máximas capacidades de transferencia de potencia entre áreas de control del SER determinadas en el presente estudio, se muestra a continuación la Tabla 11 con los valores resultantes de las capacidades operativas para asignación de derechos de transmisión:

Tabla 11.- Capacidades Operativas de Transmisión para asignación de Derechos de Transmisión (COTDT)

GUATEMALA – EL SALVADOR		GUATEMALA - HONDURAS		EL SALVADOR - HONDURAS		HONDURAS - NICARAGUA		NICARAGUA - COSTA RICA		COSTA RICA - PANAMÁ	
N-S	S-N	N-S	S-N	N-S	S-N	N-S	S-N	N-S	S-N	N-S	S-N
300	300	260	300	260	300	170	190	180	220	240	0

Las COTDT mostradas en la Tabla 11, están sujetas a cambios o actualizaciones, en dependencia de cambios o actualizaciones de los valores de máximas capacidades de transferencia de potencia, o con base en análisis de sensibilidades, o a solicitud expresa de un OSOM, cuyo caso es revisado y validado por el EOR.

**11. CÁLCULO DE LOS VALORES INDIVIDUALES DE MCTP (PORTEO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN) “MÁS RESTRICTIVOS” PARA DERECHOS DE TRANSMISIÓN**

A partir de los valores de las máximas capacidades de transferencia de potencia (MCTP) individuales, determinados en este estudio, también se establecen los valores individuales de “MCTP más restrictivas” (Porteo, Importación y Exportación) de los 3 escenarios de demanda para cada área de control, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo R, Libro III del RMER, siguiendo el método que se explica a continuación:

Para cada valor de MCTP en cada dirección Norte-Sur y Sur-Norte, se seleccionará el menor valor entre los 3 escenarios de demanda, por ejemplo:

- 1- Para la Importación Norte-Sur de un área de control, se seleccionará el menor valor entre los 3 escenarios de demanda, de igual manera se procederá para la Importación Sur-Norte.
- 2- Para la Exportación Norte-Sur de un área de control, se seleccionará el menor valor entre los 3 escenarios de demanda, de igual manera se procederá para la Exportación Sur-Norte.
- 3- Para el Porteo Norte-Sur de un área de control, se seleccionará el menor valor entre los 3 escenarios de demanda, de igual manera se procederá para el Porteo Sur-Norte.

Con base en lo anterior, se muestra a continuación la Tabla 12 y el diagrama 11.1 con los valores individuales de “MCTP más restrictivas” para asignación de Derechos de Transmisión (DT):


Tabla 12.- Valores individuales de MCTP (Porteo, Importación y Exportación) más restrictivas para DT

PAIS	MCTP_AREA_CONTROL	MAX	MED	MIN	MCTP más restrictiva
GUA	01-Guatemala: EXPORTACIÓN HACIA-El Salvador.	300	300	300	300
GUA	02-Guatemala: EXPORTACIÓN HACIA-Honduras.	300	300	300	300
GUA	03-Guatemala-EXPORTACION SIMULTÁNEA-El Salvador + Honduras.	300	230	300	230
GUA	04-Guatemala: IMPORTACIÓN DESDE-Honduras.	300	300	300	300
GUA	05-Guatemala: EXPORTACION SIMULTÁNEA hacia El Salvador y Honduras + SER.	300	300	300	300
GUA	06-Guatemala: IMPORTACIÓN DESDE-El Salvador.	300	300	300	300
GUA	07-Guatemala: PORTEO Norte-Sur (Honduras-El Salvador).	300	300	300	300
GUA	08- Guatemala: PORTEO Sur-Norte (El Salvador- Honduras).	300	300	300	300
ELS	09-El Salvador: EXPORTACIÓN HACIA-Honduras.	240	300	300	240
ELS	10-El Salvador: PORTEO Norte-Sur (Guatemala-Honduras).	300	300	300	300
ELS	11-El Salvador: IMPORTACIÓN DESDE-Honduras.	280	210	210	210
ELS	12-El Salvador: IMPORTACIÓN DESDE-Guatemala.	270	200	210	200



<b>ELS</b>	13-El Salvador: PORTEO Sur-Norte (Honduras-Guatemala).	300	300	300	300
<b>ELS</b>	14-El Salvador: EXPORTACIÓN HACIA-Guatemala.	230	250	260	230
<b>HON</b>	15-Honduras-IMPORTACIÓN Sur-Norte.	300	30	240	30
<b>HON</b>	16-Honduras: PORTEO Sur-Norte.	300	190	300	190
<b>HON</b>	17-Honduras: PORTEO Norte-Sur.	300	260	270	260
<b>HON</b>	18-Honduras: EXPORTACIÓN Norte-Sur.	120	300	260	120
<b>HON</b>	19-Honduras-IMPORTACIÓN DESDE-El Salvador.	300	30	250	30
<b>HON</b>	20-Honduras- EXPORTACIÓN HACIA-El Salvador.	120	300	300	120
<b>HON</b>	21-Honduras-IMPORTACIÓN DESDE-Guatemala.	300	30	250	30
<b>HON</b>	22-Honduras- EXPORTACIÓN HACIA-Guatemala.	120	300	300	120
<b>NIC</b>	Exportación de Nicaragua hacia Costa Rica (Norte-Sur)	250	260	270	250
<b>NIC</b>	Importación de Nicaragua desde Honduras (Norte-Sur)	210	200	170	170
<b>NIC</b>	Porteo Norte-Sur	160	190	140	140
<b>NIC</b>	Exportación de Nicaragua hacia Honduras (Sur-Norte)	220	220	220	220
<b>NIC</b>	Importación de Nicaragua desde Costa Rica (Sur-Norte)	220	220	180	180
<b>NIC</b>	Porteo Sur-Norte	220	220	220	220
<b>CRI</b>	Exportación de Costa Rica hacia Panamá (Norte-Sur)	240	240	260	240
<b>CRI</b>	Importación de Costa Rica desde Nicaragua (Norte-Sur)	190	200	180	180
<b>CRI</b>	Porteo Norte-Sur	170	180	170	170
<b>CRI</b>	Exportación de Costa Rica hacia Nicaragua (Sur-Norte)	220	220	220	220
<b>CRI</b>	Importación de Costa Rica desde Panamá (Sur-Norte)	300	300	300	300
<b>CRI</b>	Porteo Sur-Norte	220	220	220	220
<b>PAN</b>	Exportación de Panamá hacia Costa Rica (Sur-Norte)	0	0	0	0
<b>PAN</b>	Importación de Panamá desde Costa Rica (Norte-Sur)	300	300	300	300

Diagrama 11.1- Valores individuales de MCTP (Porteo, Importación y Exportación) más restrictivas para DT

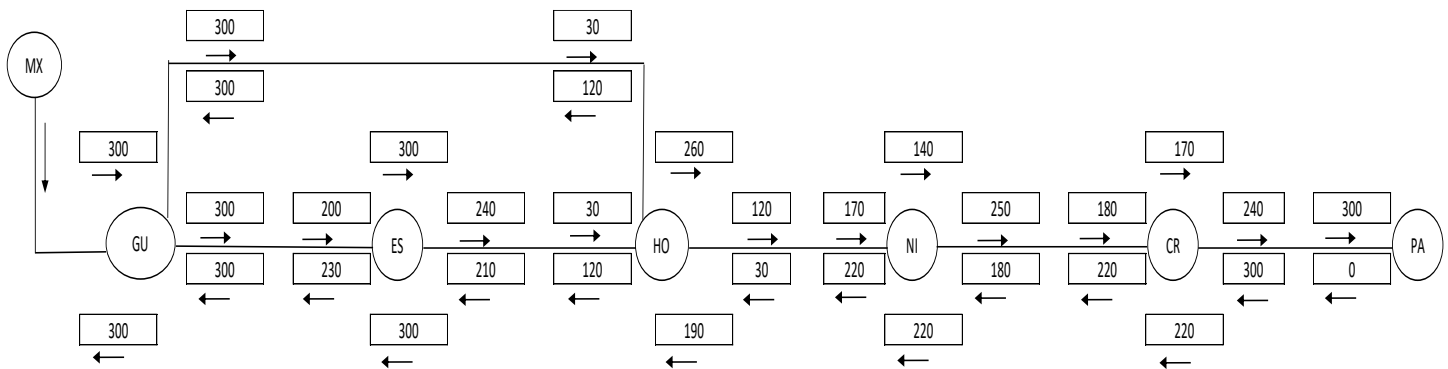

**12. RESULTADOS DEL ANÁLISIS QV PARA CASOS SIN TRANSFERENCIAS E INTEGRADOS CON TRANSFERENCIAS N-S Y S-N ENTRE ÁREAS DE CONTROL DEL SER PARA ABRIL 2022**

A partir de los escenarios de máximas transferencias integrados y ajustando su reserva primaria al 5% como mínimo, luego se procedió a realizar el análisis QV, aplicando contingencias N-1 más severas para cada caso integrado con las MCTP resultantes.

A continuación, se muestran los valores de reserva de potencia reactiva mínimos ante contingencias N-1, para los escenarios con transferencias Norte – Sur como Sur –Norte, así como para los casos base sin transferencias entre áreas de control:

RESERVAS MINIMAS DE POTENCIA REACTIVA					
Caso	Nodo	Contingencia	V (Pu)	Q (MVR)	Q 0.9 (MVR)
Base_SER_Max_2022-Abr-01_MEX	3030	COBG2	0.87	-103.9	-77.83
	3030	CNOV2	0.87	-104.31	-77.97
	3030	H1	0.87	-105.04	-79.34
Base_SER_Med_2022-Abr-01_MEX	3190	HO1	0.54	-136.02	-60.17
	3030	HO2	0.77	-140.01	-70.94
	27471	S3	0.6	-152.47	-81.91
Base_SER_Min_2022-Abr-01_MEX	3190	HO1	0.56	-149.55	-72.73
	27471	COBG1	0.50	-151.98	-45.42
	27471	CNOV2	0.50	-151.98	-45.42
Base_SER_Max_2022-Abr-01_Max_Transf_NS_DIN_5%	3030	I1	0.87	-20.99	-0.6
	3030	CNOG1	0.87	-21.61	-1.05
	3030	HO1	0.87	-21.61	-1.05
Base_SER_Med_2022-Abr-01_Max_Transf_NS_DIN_5%	4336	C3	0.86	-115.96	-102.94
	3030	HO2	0.78	-117.87	-58.88
	3030	CNOG2	0.78	-120.17	-60.83
Base_SER_Min_2022-Abr-01_Max_Transf_NS_DIN_5%	3190	HO1	0.55	-130.99	-60.13
	4336	C3	0.8	-138.6	-98.53
	4410	C3	0.83	-139.05	-116.68
Base_SER_Max_2022-Abr-01_Max_Transf_SN_DIN_5%	3030	HO2	0.88	-87.69	-68.51
	3030	CJN U01	0.88	-87.7	-68.51
	3030	H1	0.87	-88.14	-63.44
Base_SER_Med_2022-Abr-01_Max_Transf_SN_DIN_5%	3030	HO2	0.78	-109.18	-44.64
	3190	HO1	0.54	-135.93	-59.35
	27471	S3	0.6	-149.31	-79.36



Base_SER_Min_2022-Abr-01_Max_Transf_SN_DIN_5%					
	3190	HO1	0.56	-145.74	-69.86
	27471	I1	0.5	-150.13	-42.73
	27471	HO1	0.5	-150.19	-42.79

De la tabla resumen, se pueden observar que el nodo con menor reserva de potencia reactiva ante contingencia simple N-1 de los escenarios analizados, pertenece al área de control de Honduras el cual se muestra a continuación:

Nombre	Nodo	$Q_{\min}$ (MVR)
Suyapa 138 kV	3030	-20.99

Lo anterior no significa que dichos nodos presentan colapso de tensión ante el monto de reserva de reactiva mínima observado.

### **CONCLUSIÓN:**

Del análisis de los resultados Q-V se concluye que, ante la ocurrencia de las contingencias N-1 más severas, los nodos del SER cuentan con reserva de potencia reactiva, por lo que según las condiciones operativas informadas y remitidas por los OS/OM en sus Bases de Datos y conforme lo establecido en el numeral 2.2.2.2 del Libro I del RMER, no se identifica la ocurrencia de colapso por pérdida de estabilidad de voltaje en los nodos analizados.





### **13. ANÁLISIS DINÁMICO DE FLUJOS DE POTENCIA CON TRANSFERENCIAS N-S Y S-N, CASOS INTEGRADOS PARA ABRIL 2022**

A continuación, se presentan los resultados del análisis de estabilidad dinámica ante contingencias N-1 en el sistema integrado del SER, a partir de las condiciones operativas informadas y remitidas por los OS/OM en sus Bases de Datos, conforme lo establecido en el numeral 2.2.2.2 del Libro I del RMER, para condiciones de operación típicas correspondientes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los Criterios de Calidad Seguridad y Desempeño.

Se analizaron los casos integrados con las MCTP, de demanda máxima, media y mínima, en los cuales se utilizaron los resultados de las máximas transferencias entre las áreas de control, tanto en dirección norte-sur como sur-norte y además de considerar una reserva rodante de regulación primaria como mínimo de 5% en todo el SER, para cada uno de los escenarios de demanda integrados.

#### **FLUJOS MÁXIMOS DE POTENCIA A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN EN EL SER.**

Se analizaron las contingencias N-1 más severas, que provocarían variaciones de flujos de potencia significativos en las líneas de interconexión de las áreas de control en el SER, en las siguientes tablas se presentan los valores de flujo máximo ante contingencias N-1 de acuerdo con los resultados del análisis transitorio.



**TABLA 1. DEMANDA MÁXIMA TRANSFERENCIA NS**

<b>Demanda Máxima - NS - Flujos de Potencia Activa [MW]</b>													
Contingencia	THP-LBR	MOY-AHU	LVG-AHU	PAN-LEC	15SE-NNC	15SE-AGC	PRD-LNI	AGC-SND	AMY-LIB	TCP-CAS	CAH-CHA	RCL-PRO	RCL-DOM
<b>S3</b>	360.13	137.58	133.36	164.66	190.85	129.29	130.12	126.71	132.45	88.26	107.7	80.29	61.98
<b>SJO-C</b>	423.72	107.59	108.81	156.65	193.21	130.84	130.96	127.68	136.79	90.78	110.89	82.93	64.02
<b>COBG1</b>	476.98	173.38	163.33	207.55	257.11	173.62	221.55	206.23	229.54	146.7	175.22	132.36	110.35
<b>COBG2</b>	476.97	173.37	163.33	207.54	257.11	173.61	221.55	206.23	229.54	146.69	170.86	131.33	104.59
<b>ANG-U1</b>	337.39	123.7	122.15	168.18	208.28	140.93	153.31	147.03	157.05	103.31	107.19	79.8	61.59
<b>ES1</b>	295.98	207.09	108.81	167.37	190.85	129.29	128.38	125.11	127.19	85.13	106.07	78.88	60.92
<b>I1</b>	313.19	205.29	183.54	154.72	291.71	197.77	137.27	132.95	135.4	89.77	113.58	84.91	65.79
<b>I2</b>	295.98	107.59	108.81	154.72	190.85	129.29	128.01	124.97	124.89	83.93	104.68	77.75	60.04
<b>HO2</b>	300.24	108.64	109.64	158.09	192.06	129.51	128.01	236.54	138.52	91.7	115.01	86.16	66.66
<b>HO1</b>	315.49	206.47	184.5	154.72	292.91	198.61	137.45	133.12	135.62	89.9	113.61	84.93	65.81
<b>C3</b>	318.97	113.96	114.11	161.48	194.83	131.88	131.89	127.37	124.89	223.02	112.2	83.57	64.64
<b>CJN U01</b>	339.83	121.4	120.49	176.6	207.89	140.7	130.5	127	130.3	86.91	106.03	78.87	60.87
<b>CNOV2</b>	481.02	173.29	163.25	207.67	258.25	174.38	223.08	207.37	228.75	146.25	171.87	132.15	105.1
<b>REV-U1</b>	341.55	124.8	123.07	169.09	208.44	141.07	152.34	146.07	153.96	101.35	104.68	80.92	62.03
<b>JEN-C2</b>	431.28	107.59	108.81	157.29	193.32	130.91	131.43	128.11	137.8	91.37	111.45	83.4	64.39
<b>JEN-C1</b>	431.28	107.59	108.81	157.29	193.32	130.91	131.43	128.11	137.8	91.37	111.45	83.4	64.39
<b>I13</b>	305.39	107.59	108.81	155.5	193.33	130.93	134.73	130.33	134.04	88.79	104.68	161.14	108.82
<b>G19</b>	306.01	110.19	109.95	163.47	196.92	133.3	137.32	132.91	139.58	92.51	110.97	83.04	64.08
<b>CR2</b>	318.97	113.96	114.11	161.48	194.83	131.88	131.89	127.37	124.89	223.02	112.2	83.57	64.64
<b>PA1</b>	295.98	107.59	108.81	154.72	190.85	129.29	128.01	124.97	125.69	84.24	105.11	78.03	60.31
<b>CR1</b>	304.79	108.89	109.9	156.37	190.85	129.29	130.38	126.37	219.72	83.93	109.11	81.09	62.71
<b>CHANG1</b>	302.32	109.73	110.58	156.51	192.96	130.66	131.53	127.96	131.68	87.88	109.95	80.59	61.64
<b>P80</b>	295.98	107.59	108.81	154.72	190.85	129.29	128.01	124.97	124.89	83.93	104.68	77.75	60.04
<b>GU2</b>	295.98	109.29	109.57	158.28	190.85	129.29	128.69	125.47	127.7	85.49	105.99	78.83	60.9
<b>NI11</b>	295.98	107.59	108.81	154.72	190.85	129.29	128.01	124.97	124.89	86.59	105.6	78.51	60.64
<b>NI12</b>	295.98	107.59	108.81	154.72	190.85	129.29	128.01	124.97	124.89	89.45	105.8	78.67	60.77



TABLA 2. DEMANDA MÁXIMA TRANSFERENCIA SN

Demanda Máxima - SN - Flujos de Potencia Activa [MW]													
Contingencia	THP-LBR	MOY-AHU	LVG-AHU	PAN-LEC	15SE-NNC	15SE-AGC	PRD-LNI	AGC-SND	AMY-LIB	TCP-CAS	CAH-CHA	RCL-PRO	RCL-DOM
PAI-U1	205.18	116.55	77.63	91.93	120.38	80.46	120.55	96.73	139.47	84.85	17.61	30.76	9.55
S3	201.99	116.55	77.63	93.09	139.96	93.6	133.35	107.94	151.93	93.12	16.9	26.97	8.97
SJO-C	266.62	139.22	96.67	108.42	138.57	92.72	139.7	113.35	158.58	97.51	18.16	29.61	9.71
COBG1	363.27	116.55	77.63	91.93	120.38	80.46	120.55	96.73	139.47	84.85	80.34	33.34	53.98
COBG2	363.25	116.55	77.63	91.93	120.38	80.46	120.55	96.73	139.47	84.85	80.33	33.33	53.97
ES1	144.21	192.55	77.63	104.41	120.38	80.46	124.46	100.08	142.05	86.6	16.71	22.48	8.92
I1	176.23	184.2	129.21	91.93	197.4	132.07	130.86	105.86	147.63	90.15	23.98	25.99	13.85
I2	129.96	157.19	110.98	124.03	157.38	105.51	165.75	136.03	183.85	114.33	14.41	39.79	7.37
HO2	165.87	126.72	86.08	100.95	129.69	87.08	120.55	201.6	149.61	91.58	25.24	27.33	14.57
HO1	176.98	182.83	128.12	91.93	195.89	131.04	130.54	105.59	147.23	89.9	23.59	25.82	13.59
C3	200.02	134.62	92.52	105.83	132.33	88.57	131.54	105.47	139.47	243.18	35.64	29.92	21.1
CJN U01	203.99	116.55	77.63	91.93	120.38	80.46	136.21	110.19	154.68	94.89	17.37	28.13	9.24
CNOV2	368.37	116.55	77.63	91.93	120.38	80.46	120.55	96.73	139.47	84.85	83.02	35.81	55.39
REV-U1	190.83	116.55	77.63	91.93	120.38	80.46	120.55	96.73	139.47	84.85	14.41	25.91	10.39
I13	129.96	118.58	79.3	93.68	123.06	82.29	124.24	99.86	141.93	86.38	14.41	21.82	14.64
P62	129.96	118.29	79.07	93.41	122.29	81.77	122.58	98.46	140.35	85.48	14.54	22.12	7.44
G19	129.96	117.74	78.62	92.95	121.8	81.44	122.01	97.97	139.67	85.05	14.69	21.82	7.56
CR2	200.02	134.62	92.52	105.83	132.33	88.57	131.54	105.47	139.47	243.18	35.64	29.92	21.1
PA1	129.96	118.03	78.86	93.18	121.99	81.57	122.24	98.16	139.97	85.23	14.69	21.89	7.56
CR1	155.94	126.45	85.79	99.56	127.69	85.43	129.06	103.9	236.48	84.85	24	25.28	13.58
GU2	130.74	120.28	81.18	91.93	124.03	82.93	122.81	98.72	141.34	86.1	15.61	22.73	8.18
NI11	134.73	121.16	81.43	95.74	124.56	83.33	125.02	100.29	139.47	99.81	17.72	23.1	9.54
NI12	139.33	121.01	81.31	95.48	124.05	82.97	124.57	100.13	139.47	106.91	18.48	23.55	9.99



**TABLA 3. DEMANDA MEDIA TRANSFERENCIA NS**

<b>Demanda Media - NS - Flujos de Potencia Activa [MW]</b>													
<b>Contingencia</b>	<b>THP-LBR</b>	<b>MOY-AHU</b>	<b>LVG-AHU</b>	<b>PAN-LEC</b>	<b>15SE-NNC</b>	<b>15SE-AGC</b>	<b>PRD-LNI</b>	<b>AGC-SND</b>	<b>AMY-LIB</b>	<b>TCP-CAS</b>	<b>CAH-CHA</b>	<b>RCL-PRO</b>	<b>RCL-DOM</b>
<b>PAI-U1</b>	343.05	160.96	132.24	130.88	114.48	99.24	171.04	141.53	177.1	113.02	118.71	70.03	70.98
<b>S3</b>	349.19	168.98	138.53	122.22	85.55	79.99	138.82	113.28	138.5	93.26	118.16	69.37	70.35
<b>SJO-C</b>	408.17	135.92	111	111.9	89.27	82.46	137.21	111.96	140.33	94.16	118.99	68.78	71.62
<b>COBG1</b>	534.19	234.56	193.51	190.26	194.26	151.66	280.07	234.69	297.91	187.93	213.61	147.17	133.33
<b>COBG2</b>	534.16	234.55	193.5	190.25	194.26	151.66	280.07	234.68	297.9	187.92	213.6	147.16	133.33
<b>ES1</b>	286.99	238.59	110.2	126.36	85.55	79.99	140.68	114.92	140.24	94.35	119.04	70.27	70.63
<b>I1</b>	392.7	263.06	211.64	108.45	216.6	167.14	196.58	163.6	203.15	132.67	157.13	101.63	96.17
<b>I2</b>	273.16	134.43	110.2	108.45	85.55	79.99	132.29	107.63	129.7	87.85	113.69	61.78	68.18
<b>HO2</b>	384.95	176.72	145.32	144.25	133.03	110.94	152.2	213.4	203.93	133.36	157.13	101.66	96.18
<b>HO1</b>	394.43	264	212.4	108.45	217.5	167.75	196.55	163.6	203.11	132.65	157.11	101.64	96.15
<b>C3</b>	662.46	200.56	165.43	173.31	179.62	141.95	280	226.09	129.7	386.88	262.36	182.4	161.25
<b>CJN U01</b>	332.75	153.51	126.3	134.31	107.12	94.31	139.09	113.58	138.94	93.51	118.38	69.57	70.44
<b>CNOV2</b>	531.61	233.57	192.69	189.48	193.23	150.99	278.76	233.6	296.33	187.05	213.12	146.77	133.01
<b>REV-U1</b>	452.04	202.53	166.84	164.39	159.43	128.92	231.51	193.75	241.98	155.88	150.96	103.99	97.27
<b>JEN-C2</b>	416.2	136.27	110.81	112.53	89.39	82.54	136.98	111.76	141.1	94.62	119.43	68.7	71.9
<b>I13</b>	399.56	182.14	149.87	147.77	137.07	114.2	200.18	166.74	206.41	134.8	113.69	204.82	152.74
<b>P62</b>	393.68	179.93	148.03	145.94	134.63	112.58	197.07	164.1	202.76	132.58	156.63	101.26	95.83
<b>JEN-C1</b>	416.2	136.27	110.81	112.53	89.39	82.54	136.98	111.76	141.1	94.62	119.43	68.7	71.9
<b>G19</b>	391.56	176.96	144.17	150.44	131.23	110.29	196.95	164.01	203.3	132.87	157.42	101.91	96.37
<b>CR2</b>	662.46	200.56	165.43	173.31	179.62	141.95	280	226.09	129.7	386.88	262.36	182.4	161.25
<b>PA1</b>	394.48	180.26	148.3	146.23	135.07	112.88	197.54	164.51	203.29	132.91	157.11	101.54	96.13
<b>CR1</b>	394.63	180.32	148.36	146.28	135.15	112.93	197.66	164.6	203.46	133.01	157.04	101.57	96.11
<b>FORG1</b>	389.92	179.8	147.59	147.43	134.57	112.54	197.82	164.72	203.57	133.08	157.1	101.62	96.15
<b>GU2</b>	392.4	179.46	147.64	145.61	134.26	112.32	196.82	163.76	195.87	140.11	157.1	101.62	96.14
<b>NI11</b>	288.33	140.21	115	113.46	92.39	84.52	141.7	115.91	133.1	103.19	119.72	70.93	70.61
<b>NI12</b>	343.05	160.96	132.24	130.88	114.48	99.24	171.04	141.53	177.1	113.02	118.71	70.03	70.98



**TABLA 4. DEMANDA MEDIA TRANSFERENCIA SN**

<b>Demanda Media - SN - Flujos de Potencia Activa [MW]</b>													
<b>Contingencia</b>	<b>THP-LBR</b>	<b>MOY-AHU</b>	<b>LVG-AHU</b>	<b>PAN-LEC</b>	<b>15SE-NNC</b>	<b>15SE-AGC</b>	<b>PRD-LNI</b>	<b>AGC-SND</b>	<b>AMY-LIB</b>	<b>TCP-CAS</b>	<b>CAH-CHA</b>	<b>RCL-PRO</b>	<b>RCL-DOM</b>
<b>PAI-U1</b>	384.19	108.92	89.23	83.76	137.43	68.78	99.6	96.02	144.76	87.64	64.87	47.6	42.93
<b>S3</b>	295.41	108.92	89.23	85.22	157.44	81.98	113.17	107.67	159.2	97.12	26.83	44.4	17.29
<b>COBG1</b>	468.3	108.92	89.23	83.76	137.43	68.78	99.6	96.02	144.76	87.64	119.62	46.65	81.69
<b>COBG2</b>	468.28	108.92	89.23	83.76	137.43	68.78	99.6	96.02	144.76	87.64	119.61	46.64	81.68
<b>CHX-H1</b>	364.99	117.32	95.91	92.38	143.75	72.96	107.99	103.14	153.58	93.44	60.06	41.95	39.52
<b>ES1</b>	331.61	192.57	89.23	96.58	137.43	68.78	102.77	98.73	147.57	89.53	65.52	39.01	43.35
<b>I1</b>	330.66	167.1	133.03	83.76	203.81	112.76	107.32	102.84	152.74	92.81	65.8	41.82	43.55
<b>I2</b>	216.66	179.38	146.47	140.29	205.78	113.89	186.66	169.03	232.85	145.83	27.91	74.62	17.62
<b>HO2</b>	321.23	124.64	102.14	96.58	149.59	76.94	112.81	288.65	158.5	96	65.72	49.29	43.47
<b>HO1</b>	331.81	166.05	132.2	83.76	202.65	111.99	107.13	102.68	152.42	92.61	65.75	41.68	43.52
<b>C3</b>	329.88	124.25	101.74	95.03	147.05	75.14	108.4	102.33	144.76	241.82	66.07	45.72	43.61
<b>CJN U01</b>	291.85	108.92	89.23	83.76	137.43	68.78	115.85	109.66	161.47	98.59	28.7	45.3	17.25
<b>CNOV2</b>	468.3	108.92	89.23	83.76	137.43	68.78	99.6	96.02	144.76	87.64	119.2	46.28	81.4
<b>REV-U1</b>	389.71	108.92	89.23	83.76	137.43	68.78	99.6	96.02	144.76	87.64	59.5	44.62	44.68
<b>I13</b>	318.07	112.32	92.01	86.56	141.08	71.2	104.07	99.86	149.24	90.6	23.54	38.41	61.54
<b>P62</b>	330.12	109.89	90.02	84.54	138.63	69.57	101.11	97.33	145.89	88.43	65.02	38.88	42.99
<b>G19</b>	327.83	118.53	97.34	89.93	145.89	74.38	108.05	103.21	153.84	93.61	65.61	42.09	43.4
<b>CR2</b>	329.88	124.25	101.74	95.03	147.05	75.14	108.4	102.33	144.76	241.82	66.07	45.72	43.61
<b>PA1</b>	331.07	109.2	89.46	83.99	137.87	69.07	100.18	96.54	145.01	87.85	65.44	38.59	43.28
<b>CR1</b>	330.62	116.6	95.49	89.33	142.71	72.28	105.85	100.66	237.74	87.64	65.54	41.67	43.33
<b>GU2</b>	325.74	110.09	90.37	83.76	138.78	69.67	100.71	97.01	145.97	88.46	65.5	38.85	43.34
<b>NI11</b>	329.75	111.75	91.54	85.93	139.86	70.4	102.52	98.18	144.76	100.98	65.56	39.42	43.37
<b>NI12</b>	331.31	111.5	91.34	85.61	139.33	70.03	102.28	98.13	144.76	106.97	65.52	40.04	43.34



**TABLA 5. DEMANDA MÍNIMA TRANSFERENCIA NS**

<b>Demanda Mínima - NS - Flujos de Potencia Activa [MW]</b>													
<b>Contingencia</b>	<b>THP-LBR</b>	<b>MOY-AHU</b>	<b>LVG-AHU</b>	<b>PAN-LEC</b>	<b>15SE-NNC</b>	<b>15SE-AGC</b>	<b>PRD-LNI</b>	<b>AGC-SND</b>	<b>AMY-LIB</b>	<b>TCP-CAS</b>	<b>CAH-CHA</b>	<b>RCL-PRO</b>	<b>RCL-DOM</b>
<b>PAI-U1</b>	265.93	143.32	126.94	159.03	191.94	130.83	145.95	138.72	173.22	107.15	112.33	97.08	60.93
<b>SJO-C</b>	330.06	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	111.91	109.02	140.19	90.74	117.97	101.86	64.76
<b>COBG1</b>	403.94	190.19	165.96	197.02	237.45	161.26	207.71	192.36	238.48	150.27	173.7	146.59	102.28
<b>COBG2</b>	403.93	190.19	165.96	197.01	237.44	161.26	207.71	192.36	238.47	150.26	173.7	146.59	102.28
<b>ES1</b>	211.17	209.51	109.02	149.24	168.83	115.32	111.91	109.02	132.77	86.62	112.33	97.08	60.93
<b>I1</b>	216.76	205.18	172.84	144.12	250.97	171.24	121.4	116.93	136.61	89.29	117.47	101.29	64.41
<b>I2</b>	211.17	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	111.91	109.02	132.77	86.62	112.33	97.08	60.93
<b>CNOG1</b>	300.1	151.91	134.1	165.4	200.14	136.31	157.26	148.74	182.87	117.31	141.28	120.62	80.9
<b>HO2</b>	211.17	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	111.91	175.88	132.96	86.62	114.6	98.97	62.47
<b>HO1</b>	218.86	206.26	173.71	144.12	251.92	171.91	121.63	117.13	136.68	89.36	117.48	101.3	64.42
<b>C3</b>	225.71	124.6	111.4	144.12	169.59	115.75	114.1	110.16	132.77	225.9	119.81	103.24	65.99
<b>CJN U01</b>	250.92	133.83	119.29	159.84	181.78	123.99	111.91	109.02	134.95	87.74	112.33	97.08	60.93
<b>REV-U1</b>	278.66	148.13	130.94	162.97	196.4	133.83	151.7	143.7	177.32	113.57	112.33	100.44	62.85
<b>JEN-C2</b>	338.38	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	112.22	109.08	141.25	91.38	118.92	102.65	65.4
<b>JEN-C1</b>	338.38	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	112.22	109.08	141.25	91.38	118.92	102.65	65.4
<b>P62</b>	211.17	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	111.91	109.02	132.77	86.62	112.33	97.08	60.93
<b>I13</b>	213.64	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	114.42	110.94	139.06	89.5	112.33	176.31	106.76
<b>G19</b>	211.17	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	114.15	110.99	138.27	89.73	115.53	99.79	63.1
<b>CR2</b>	225.71	124.6	111.4	144.12	169.59	115.75	114.1	110.16	132.77	225.9	119.81	103.24	65.99
<b>PA1</b>	211.17	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	111.91	109.02	132.77	86.62	112.33	97.08	60.93
<b>CR1</b>	211.17	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	111.91	109.02	221.69	86.62	114.23	98.41	62.09
<b>GU2</b>	211.17	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	111.91	109.02	132.77	86.62	112.33	97.08	60.93
<b>NI11</b>	211.17	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	111.91	109.02	132.77	86.62	112.33	97.08	60.93
<b>NI12</b>	211.17	121.65	109.02	144.12	168.83	115.32	111.91	109.02	132.77	90.64	112.33	97.08	60.93



**TABLA 6. DEMANDA MÍNIMA TRANSFERENCIA SN**

<b>Demanda Mínima - SN - Flujos de Potencia Activa [MW]</b>													
<b>Contingencia</b>	<b>THP-LBR</b>	<b>MOY-AHU</b>	<b>LVG-AHU</b>	<b>PAN-LEC</b>	<b>15SE-NNC</b>	<b>15SE-AGC</b>	<b>PRD-LNI</b>	<b>AGC-SND</b>	<b>AMY-LIB</b>	<b>TCP-CAS</b>	<b>CAH-CHA</b>	<b>RCL-PRO</b>	<b>RCL-DOM</b>
<b>PAI-U1</b>	217.86	107.8	79.99	80.97	115.61	76.98	146.52	119.28	157.2	100.51	12.39	14.53	9.15
<b>COBG1</b>	377.02	107.8	79.99	80.97	115.61	76.98	146.52	119.28	157.2	100.51	66.17	53.29	55.33
<b>COBG2</b>	377	107.8	79.99	80.97	115.61	76.98	146.52	119.28	157.2	100.51	66.17	53.3	55.33
<b>ES1</b>	149.24	183.59	79.99	92.78	115.61	76.98	149.62	121.86	159.51	102.06	2.78	6.08	8.31
<b>I1</b>	170.03	164.66	123.26	80.97	178.14	118.91	156.95	128.28	163.29	104.88	7.44	9.32	12.69
<b>I2</b>	135.23	151.61	115.87	115.08	156.3	104.76	196.59	162.17	206.61	133.96	26.95	27.51	14.17
<b>HO2</b>	190.71	121.49	91.36	92.65	128.3	86.43	146.52	272.33	171.41	110.03	14.16	12.75	17.22
<b>HO1</b>	170.75	163.38	122.24	80.97	176.73	117.93	156.49	127.9	163.06	104.72	7.01	9.03	12.39
<b>C3</b>	215.71	125.9	94.92	94.75	129.82	86.73	158.73	128.63	157.2	283.99	22.01	18.77	22.32
<b>CJN U01</b>	223.43	107.8	79.99	80.97	115.61	76.98	163	133.11	172.75	111.02	9.63	12.14	9.33
<b>CNOV2</b>	380.37	107.8	79.99	80.97	115.61	76.98	146.52	119.28	157.2	100.51	66.22	53.28	54.69
<b>REV-U1</b>	236.84	107.8	79.99	80.97	115.61	76.98	146.52	119.28	157.2	100.51	18.89	11.92	12.23
<b>I13</b>	135.69	108.1	80.24	81.21	115.9	77.18	146.93	119.62	157.56	100.72	1.3	6.73	6.7
<b>P62</b>	135.23	108.32	80.42	81.4	116.19	77.37	147.22	119.87	157.65	100.83	1.54	4.98	6.7
<b>G19</b>	140.73	112.84	84.28	83.94	120.09	80.02	151.16	123.24	161.66	103.52	3.65	6.84	7.69
<b>CR2</b>	215.71	125.9	94.92	94.75	129.82	86.73	158.73	128.63	157.2	283.99	22.01	18.77	22.32
<b>PA1</b>	135.23	108.25	80.36	81.34	116.13	77.33	147.14	119.81	157.57	100.77	1.42	4.89	6.73
<b>CR1</b>	168.38	116.54	87.21	88.08	123.79	82.59	154.33	125.18	275.55	100.51	9.32	10.9	13.85
<b>FORG1</b>	287.98	107.8	79.99	80.97	115.61	76.98	146.52	119.28	157.2	100.51	46.94	38.9	31.06
<b>NI12</b>	146.16	110.63	82.34	83.36	118.61	79.04	149.64	121.75	157.2	124.07	4.1	7.29	9.21



**TABLA 7. MÁXIMA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA TRANSFERENCIA NS**  
**Transferencia NS - Máxima desviación de frecuencias**

Contingencia	Demanda Máxima			Demanda Media			Demanda Mínima		
	Identificador	FINAL [HZ]	MIN [HZ]	MAX [HZ]	FINAL [HZ]	MIN [HZ]	MAX [HZ]	FINAL [HZ]	MIN [HZ]
<b>S3</b>	60	59.97	60	60	59.97	60.01	--	--	--
<b>SJO-C</b>	59.99	59.93	60	59.99	59.96	60	60	59.95	60.01
<b>COBG1</b>	59.99	59.87	60.03	59.98	59.86	60.04	59.99	59.84	60.05
<b>COBG2</b>	59.99	59.87	60.03	59.98	59.86	60.04	59.99	59.84	60.05
<b>ANG-U1</b>	60	59.97	60.01	--	--	--	--	--	--
<b>ES1</b>	60	59.98	60.01	60	59.99	60.01	60	59.99	60.01
<b>I1</b>	60	59.89	60.05	59.99	59.93	60.03	60	59.89	60.04
<b>I2</b>	59.86	59.62	60	59.89	59.63	60	59.87	59.58	60.01
<b>HO2</b>	60	59.91	60.03	59.99	59.96	60.01	60	59.96	60.02
<b>HO1</b>	60	59.89	60.05	59.99	59.92	60.03	60	59.89	60.04
<b>C3</b>	60	59.94	60.06	60.05	58.97	60.54	60	59.94	60.06
<b>CJN U01</b>	60	59.98	60	60	59.98	60.01	60	59.97	60.01
<b>CNOV2</b>	59.99	59.86	60.03	59.98	59.86	60.04	--	--	--
<b>REV-U1</b>	60	59.97	60.01	59.99	59.95	60	60	59.94	60.02
<b>JEN-C2</b>	59.99	59.95	60	59.99	59.95	60	60	59.94	60.01
<b>JEN-C1</b>	59.99	59.95	60	59.99	59.95	60	60	59.94	60.01
<b>I13</b>	60	59.96	60.03	59.99	59.94	60.03	60	59.97	60.04
<b>G19</b>	60	59.95	60.02	60	59.96	60.02	60	59.96	60.01
<b>CR2</b>	60	59.94	60.06	60.05	58.97	60.54	60	59.94	60.06
<b>PA1</b>	60	60	60	59.99	59.97	60	60	60	60.01
<b>CR1</b>	60	59.97	60.03	60	59.97	60.02	60	59.98	60.03
<b>CHANG1</b>	60	59.99	60	--	--	--	--	--	--
<b>P80</b>	60	60	60	--	--	--	--	--	--
<b>GU2</b>	60	60	60.01	59.99	59.97	60	60	60	60.01
<b>NI11</b>	60	60	60	59.99	59.97	60	60	60	60.01





<b>NI12</b>	60	60	60	60	59.99	60	60	60	60.01
<b>PAI-U1</b>	--	--	--	60	59.96	60.01	60	59.95	60.01
<b>P62</b>	--	--	--	59.99	59.97	60	60	60	60.01
<b>FORG1</b>	--	--	--	59.99	59.97	60	--	--	--
<b>CNOG1</b>	--	--	--	--	--	--	60	59.93	60.03

**TABLA 8. MÁXIMA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA TRANSFERENCIA SN**

**Transferencia SN - Máxima desviación de frecuencias**

Contingencia Identificador	Demanda Máxima			Demanda Media			Demanda Mínima		
	FINAL [HZ]	MIN [HZ]	MAX [HZ]	FINAL [HZ]	MIN [HZ]	MAX [HZ]	FINAL [HZ]	MIN [HZ]	MAX [HZ]
<b>PAI-U1</b>	60	59.96	60.02	59.99	59.96	60.01	60	59.95	60.02
<b>S3</b>	60	59.97	60	60	59.97	60.01	--	--	--
<b>SJO-C</b>	60	59.96	60	--	--	--	--	--	--
<b>COBG1</b>	59.99	59.87	60.05	59.99	59.87	60.06	59.99	59.84	60.08
<b>COBG2</b>	59.99	59.87	60.05	59.99	59.87	60.06	59.99	59.84	60.08
<b>ES1</b>	60	59.99	60.01	59.99	59.97	60.01	60	59.99	60.01
<b>I1</b>	60	59.97	60.07	60	59.96	60.06	60	59.97	60.07
<b>I2</b>	59.94	59.87	60	59.73	59.67	60	59.9	59.8	60
<b>HO2</b>	60	59.97	60.07	60	59.95	60.13	60	59.96	60.09
<b>HO1</b>	60	59.97	60.07	60	59.96	60.06	60	59.98	60.06
<b>C3</b>	60	59.93	60.07	59.99	59.93	60.07	60	59.92	60.08
<b>CJN U01</b>	60	59.97	60.01	60	59.97	60.01	60	59.96	60.01
<b>CNOV2</b>	59.99	59.87	60.06	59.99	59.87	60.06	59.99	59.84	60.08
<b>REV-U1</b>	60	59.97	60.01	59.99	59.95	60.01	60	59.94	60.03
<b>I13</b>	60	60	60.01	59.99	59.96	60.01	60	60	60
<b>P62</b>	60	60	60	59.99	59.97	60	60	60	60
<b>G19</b>	60	60	60	59.99	59.97	60.01	60	59.99	60.01
<b>CR2</b>	60	59.93	60.07	59.99	59.93	60.07	60	59.92	60.08
<b>PA1</b>	60	60	60	59.99	59.97	60	60	60	60



**Máximas Capacidades de Transferencia de Potencia**  
**abril de 2022**

<b>CR1</b>	60	59.98	60.03	59.99	59.96	60.03	60	59.97	60.04
<b>FORG1</b>	60	59.92	60.03	59.99	59.92	60.04	60	59.9	60.05
<b>GU2</b>	60	60	60.01	59.99	59.97	60	60	60	60
<b>NI11</b>	60	59.99	60.01	60	59.97	60.01	60	59.99	60.01
<b>NI12</b>	60	59.99	60.01	60	59.97	60.01	60	59.99	60.01
<b>CHX-H1</b>	--	--	--	59.99	59.97	60.01	--	--	--